



El Pleno de esta corporación, mediante el acuerdo adoptado en la sesión ordinaria celebrada el día 4 de noviembre de 2021, aprobó definitivamente el expediente de modificación de créditos n.º 2/2021, dentro del vigente presupuesto municipal de gastos, cuyo importe asciende a la cantidad de doce mil (248.000,00) euros.

De acuerdo con lo preceptuado y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 177.2 en relación con el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora De Las Haciendas Locales, se publica que, después de dicho expediente, el resumen por capítulos del presupuesto de gastos, queda de la siguiente forma:

Capítulos; Consignación antes de este expediente Euros.; Aumentos por créditos Ext. o sup. Euros.; Total de la consignación resultante Euros.

- 1.- Gastos de personal; 324.050,00; 0; 324.050,00
- 2.- Gastos en bienes corrientes y servicios; 524.350,00; 60.000,00; 584.350,00
- 3.- Gastos financieros; ---; ---; ---
- 4.- Transferencias corrientes; 305.700,00; 5.000,00; 310.700,00
- 6.- Inversiones reales; 168.000,00; 183.000,00; 351.000,00
- 7.- Transferencias de capital.; ---; ---; ---
- 8.- Activos financieros.; ---; ---; ---
- 9.- Pasivos financieros.; ---; ---0; ---
- Totales; 1.322.100,00; 248.000,00; 0; 1.570.100,00

Lo que se publica para general conocimiento y efectos.

Contra este acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora da citada Jurisdicción.

Sin perjuicio de lo anterior, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición del citado recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

El alcalde.

R. 3.129

Ourense

Decreto núm. 2021008890, do 30 de novembro de 2021

“Decreto da Alcaldía. Ourense, na data da sinatura electrónica

No uso das atribucións que me foron concedidas polo art. 124 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e en relación co que dispoñen os artigos 43 e seguintes do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, esta alcaldía, por razóns de ausencia da concelleira Eugenia Díaz Abella, resolve:

1. Delegar temporalmente as funcións da Área de Servizos Sociais, que están atribuídas á concelleira Eugenia Díaz Abella, en virtude do decreto núm. 2021005267, do 02/07/2021 e do acordo da Xunta de Goberno Local do 25/11/2021, na concelleira Flora Moure Iglesias, o 2 de decembro de 2021.

2. Nas resolucións que se adopten no exercicio das delegacións conferidas por esta alcaldía, farase constar expresamente esta circunstancia e a data da presente resolución.

3. Notificarlle persoalmente esta resolución á designada. A delegación, para ser eficaz, requirirá a súa aceptación por parte do delegado. Entenderase aceptada tacitamente se no termo de tres días hábiles, que contarán desde a notificación

do acordo á concelleira destinataria da delegación, non fai expresa manifestación diante do órgano delegante de que non acepta a delegación.

4. Infórmese o Pleno e a Xunta de Goberno Local na primeira sesión que teña lugar e publíquese no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Ourense e do concello, sen prexuízo da súa efectividade desde o mesmo día da súa sinatura.

Mándao e asíno o alcalde, no lugar e na data indicados, do que eu, como oficiala maior, dou fe.

O alcalde. A oficiala maior. Asdo.: Gonzalo Pérez Jácome. Silvia Alonso Fernández.

Ourense, na data da sinatura electrónica. O alcalde.

Asdo.: Gonzalo Pérez Jácome.

Decreto núm. 2021008890, de 30 de novembro de 2021

“Decreto de la Alcaldía. Ourense, en la fecha de la firma electrónica

En el uso de las atribuciones que me fueron concedidas por el art. 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en relación con lo que disponen los artículos 43 y siguientes del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, esta alcaldía, por razones de ausencia de la concejala Eugenia Díaz Abella, resuelve:

1. Delegar temporalmente las funciones del Área de Servicios Sociales, que están atribuidas a la concejala Eugenia Díaz Abella, en virtud del Decreto núm. 2021005267, de 02/07/2021 y del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 25/11/2021, en la concejala Flora Moure Iglesias, el 2 de diciembre de 2021.

2. En las resoluciones que se adopten en el ejercicio de las delegaciones conferidas por esta alcaldía, se hará constar expresamente esta circunstancia y la fecha de la presente resolución.

3. Notificarle personalmente la presente resolución a la designada. La delegación, para ser eficaz, requerirá su aceptación por parte del delegado. Se entenderá aceptada tácitamente si en el término de tres días hábiles, que se contarán desde la notificación del acuerdo a la concejala destinataria de la delegación, no hace manifestación expresa delante del órgano delegante de que no acepta la delegación.

4. Se informará al Pleno y a la Junta de Gobierno Local en la primera sesión que tenga lugar y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Ourense y del ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el mismo día de su firma.

Lo manda y firma el alcalde, en el lugar y fecha indicados, de lo que yo, como oficiala mayor, doy fe.

El alcalde. La oficiala mayor. Fdo.: Gonzalo Pérez Jácome. Silvia Alonso Fernández.

Ourense, en la fecha de la firma electrónica. El alcalde.

Fdo.: Gonzalo Pérez Jácome.

R. 3.141

Vilamartín de Valdeorras

Ao non haberse presentado reclamacións durante o prazo de exposición ao público, queda automaticamente elevado a definitivo o acordo plenario inicial aprobatorio da Ordenanza municipal reguladora dos servizos públicos de saneamento e depuración de augas residuais e uso destes, cuxo texto íntegro se publica, para o seu xeral coñecemento e en cumprimento do

previsto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases do réxime local.

«Por Providencia da Alcaldía, con data 24 de agosto de 2021, solicitouse un informe de Secretaría en relación co procedemento e a lexislación aplicable para a aprobación da Ordenanza municipal reguladora dos servizos públicos de saneamento e depuración de augas residuais.

Tendo en conta o devandito informe, o resultado da consulta pública efectuada a través do portal web deste concello e o proxecto elaborado polos servizos municipais da Ordenanza municipal reguladora dos servizos públicos de saneamento e depuración de augas residuais, no que se tiveron en conta as achegas realizadas durante o trámite de consulta pública, que se recibiu neste concello, así como, no seu caso, o informe do secretario sobre o proxecto.

E tendo en conta tamén que o proxecto estivo exposto ao público e non se recibiron achegas durante o trámite de consulta pública, como así o acredita o certificado de Secretaría, e o informe de Secretaría e de conformidade co disposto nos artigos 22.2.d) e 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, acordamos

Primeiro. Aprobar inicialmente a Ordenanza municipal reguladora dos servizos públicos de saneamento e depuración de augas residuais nos termos no que consta no expediente.

Segundo. Someter a dita ordenanza municipal a información pública e audiencia dos interesados, con publicación no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios do concello, polo prazo de trinta días para que poidan presentar reclamacións ou suxestións, que serán resoltas pola Corporación. De non presentarse reclamacións ou suxestións no mencionado prazo, considerárase aprobada definitivamente sen necesidade de acordo expreso polo Pleno.

Simultaneamente, publicar o texto da ordenanza municipal no portal web do concello:

[<http://vilamartindevaldeorras.sedelectronica.gal>] co obxecto de dar audiencia aos cidadáns afectados e solicitar cantas achegas adicionais poidan facerse por outras persoas ou entidades.

Terceiro. Facultar o alcalde para subscribir e asinar toda clase de documentos relacionados con este asunto.».

«Regulamento dos servizos públicos de saneamento e depuración de augas residuais e uso destes do Concello de Vilamartín de Valdeorras

Preámbulo

A Directiva 91/271/CEE, do 21 de maio, relativa ao tratamento das augas residuais urbanas, sinala a necesidade de que as verteduras de augas residuais industriais que sexan incorporadas ao sistema de saneamento e depuración de augas residuais urbanas, sufran un tratamento previo para garantir, principalmente, que non teñan efectos nocivos sobre as persoas e o medio ambiente, e que non deterioren as infraestruturas de saneamento e depuración

A Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia, declara no seu artigo 32, de interese da Comunidade Autónoma de Galicia o servizo de depuración de augas residuais urbanas cuxo ámbito material comprende a regulación, planificación, aprobación definitiva de proxectos, a construción e a xestión, explotación e mantemento de estacións depuradoras de augas residuais, redes de colectores xerais e conducións de vertedura que formen parte do Plan galego de saneamento. O artigo 27 da mesma lei reserva á competencia municipal a prestación do servizo de sumidoiros e o control dos vertidos a estas redes.

O Decreto 141/2012, do 21 de xuño, polo que se aproba o Regulamento marco do Servizo Público de Saneamento e Depuración de Augas Residuais de Galicia na súa disposición

transitoria primeira establece que as entidades locais adecuarán as súas ordenanzas e regulamentos sobre planificación, deseño, uso e verteduras ás redes de saneamento públicas ao disposto neste regulamento marco no prazo de dous anos, contado dende a súa entrada en vigor segundo o disposto no artigo 32.3 da Lei 9/2010 de augas de Galicia.

Independentemente do indicado nas normativas anteriores, establécese que as acometidas de desaugadoiro particulares, é dicir, as que descorren en terreo público dende a arqueta de saída do inmovible ata a conexión coa rede xeral de sumidoiros serán responsabilidade do Concello de Vilamartín de Valdeorras. Calquera incidencia nestas por funcionamento ordinario como poden ser atascos ou avarías non negligentes do propietario do inmovible serán responsabilidade do concello.

Capítulo I. Disposición xerais

Artigo 1. Obxecto e finalidade

Este regulamento de servizo ten por obxecto regular as verteduras de augas residuais á rede de sumidoiros pública así como establecer as características e condicións técnicas das conexións particulares a esta. Detallaranse as condicións ás que deberán axustarse estes elementos, usos permitidos desta rede de sumidoiros pública e as instalacións complementarias do Concello de Vilamartín de Valdeorras.

Conforme con este obxectivo xeral, as finalidades son:

a) Regular as condicións ás que deberá axustarse o uso da rede municipal de sumidoiros e das súas obras e instalacións complementarias.

b) Garantir a evacuación e o tratamento das augas residuais de xeito eficaz co fin de preservar o estado das masas de auga, e posibilitar os seus máis variados usos, incluíndo a súa reutilización.

c) Adecuar a calidade da auga dos efluentes das estacións depuradoras para dar cumprimento á normativa básica sobre depuración de augas residuais urbanas, sen prexuízo do respecto aos obxectivos ambientais establecidos na lexislación e na planificación hidrolóxica aplicables.

d) Prohibir a vertedura ás redes de sumidoiros e colectores, de augas residuais de orixe industrial, agrícola e gandeira, cuxas características incumpran o exixido neste regulamento, ou poidan alterar o correcto funcionamento das instalacións afectas ao servizo.

e) Garantir que o conxunto das verteduras da rede de saneamento municipal se adecúan ás características de deseño da correspondente instalación de depuración.

f) Xestión eficiente das instalacións a partir dun deseño coherente coas Instrucións técnicas para obras hidráulicas en Galicia, aprobadas por Augas de Galicia.

g) Adecuar os permisos de vertedura ás esixencias e requirimentos do progreso técnico, adecuación que non será indemnizable e cuxo incumprimento poderá dar lugar á suspensión e á revogación do permiso, que non terán carácter sancionador.

Artigo 2. Ámbito de aplicación

Será de aplicación a todos os usuarios que realicen verteduras, directas ou indirectas tanto de natureza doméstica como industrial, de augas residuais e pluviais, aos sistemas de saneamento e depuración de augas residuais que vertan ou se integren na rede pública que xestiona o Concello de Vilamartín de Valdeorras ou a entidade xestora correspondente, de ser o caso, que se entende como a persoa física ou xurídica de calquera natureza que efectivamente realice a xestión das redes de sumidoiros, así como a depuración das augas residuais procedentes das devanditas redes, podendo ser unha mesma entidade xestora para todo o proceso, ou ben diferentes entidades



xestoras para a rede de sumidoiros e o sistema de depuración de augas residuais.

Artigo 3. Definicións

Para os efectos deste regulamento establécense as definicións seguintes:

a) Sistema público de saneamento e depuración de augas residuais: conxunto de bens de dominio público interrelacionados, composto por unha ou máis redes locais de sumidoiros, colectores, estacións de bombeo, conducións de vertedura, estación depuradora de augas residuais e outras instalacións de saneamento asociadas, co obxecto de recoller, conducir ata a estación e sanear, de maneira integrada, as augas residuais xeradas nun ou máis municipios ou en parte dun ou máis municipios. As acometidas ao sistema formarán parte do sistema público a diferenza do indicado nas normativas vixentes por acordo do Concello de Vilamartín de Valdeorras.

b) Augas residuais urbanas: as augas residuais domésticas ou a mestura delas coas augas residuais non domésticas, así como con augas de escorregamento pluvial.

c) Augas residuais domésticas: as augas residuais procedentes dos usos residenciais das vivendas, actividades comerciais sen almacenaxe, oficinas e talleres integrados nas vivendas, xeradas principalmente polo metabolismo humano e as actividades domésticas.

d) Augas residuais non domésticas (ou industriais): as augas residuais vertidas desde establecementos nos que se efectúe calquera actividade industrial, agrícola ou gandeira, que non sexan augas residuais domésticas ou de escorregamento pluvial. Entenderase por actividade industrial aquela que consista na produción, transformación, manipulación, reparación e almacenaxe de materias primas e produtos manufacturados.

e) Augas brancas: as augas que non foron sometidas a ningún proceso de transformación de xeito que a súa potencial capacidade de perturbación do medio é nula e, polo tanto, non deben ser conducidas mediante os sistemas públicos de saneamento. A súa procedencia é diversa: augas destinadas á rega agrícola, augas subterráneas, augas superficiais, fontes ou mananciais, e augas procedentes da rede de abastecemento.

f) Augas pluviais: as producidas simultaneamente ou inmediatamente a continuación de calquera forma de precipitación natural e como resultado dela. As augas de escorregamento pluvial terán carácter de augas brancas ou de augas residuais urbanas en función da posibilidade de alteración dos obxectivos de calidade do medio receptor. Así mesmo, terán esta consideración as augas de refrixeración en función das súas características.

g) Residuos sólidos ou semisólidos xerados: os lodos orixinados nos sistemas públicos de saneamento e depuración de augas residuais urbanas, así como o resto de residuos xerados nos sistemas públicos de saneamento e depuración.

h) Entidade xestora: a Administración pública que ten encomendada a xestión de cada un dos sistemas públicos de saneamento e depuración de augas residuais, de acordo co disposto nos artigos 26 e 27 da Lei 9/2010, de augas de Galicia con independencia de que o servizo se preste directa ou indirectamente.

i) Estación depuradora de augas residuais: conxunto de instalacións necesarias para, como mínimo, o tratamento físico, físico-químico ou biolóxico das augas residuais domésticas.

j) Sumidoiro público: todo conxunto subterráneo de saneamento construído ou aceptado polo concello para servizo xeral do seu territorio ou parte deste, dos que a súa limpeza e conservación pertence ao Concello ou, por adxudicación destes, á empresa adxudicataria.

k) Acometida: conxunto de elementos interconectados que unen a rede pública de saneamento coa instalación privada dunha vivenda ou edificio.

l) Embornal: toda instalación composta de boca e dispositivo de caída e condución ata a rede de sumidoiros, destinado a recoller e conducir á rede de sumidoiros públicos as augas superficiais de escorrentías dunha vía pública

m) Redes unitarias: aquelas que constan dunha soa canalización pola que en tempo seco circulan augas residuais urbanas e en tempo de chuva asume tamén a función de drenar as augas pluviais, provocándose unha mestura de ambos os tipos de augas.

n) Redes separativas: aquelas que constan de dúas canalizacións independentes; unha delas transporta as augas residuais de orixe doméstica, comercial ou industrial ata a estación depuradora, e a outra conduce as augas pluviais ata o medio receptor, ou ata un posible sistema de tratamento previo á súa vertedura.

o) Informe de vertedura: o informe obrigatorio que deberá emitir o servizo, en todas as solicitudes de conexión á rede de sumidoiros.

Artigo 4 - Titularidade dos servizos e forma de xestión

A entidade xestora dos servizos de saneamento é o Concello de Vilamartín de Valdeorras.

A entidade xestora dos servizos de depuración de augas residuais é o Consorcio de Augas de Valdeorras.

O Concello de Vilamartín de Valdeorras xestiona de forma directa a administración e explotación dos servizos de sumidoiros aos que se refire este regulamento, sen prexuízo de que nun futuro poida encomendar a xestión a outra entidade.

O Consorcio de augas de Valdeorras xestiona de forma directa a administración e explotación dos servizos de Depuración aos que se refire este regulamento

Artigo 5. Das redes de saneamento e os seus elementos

1. As administracións competentes desenvolverán accións para a paulatina substitución de redes unitarias por redes separativas sempre que sexa posible, garantindo a calidade da auga pluvial na vertedura ao medio receptor ou na súa reutilización, ben mediante a aplicación de técnicas de drenaxe urbana sustentable en orixe ou ben estruturais.

2. Nos casos en que resulte imposible a separación das redes aplicaranse as técnicas de drenaxe urbana sustentable en orixe para minimizar a entrada da auga pluvial nos sistemas de saneamento, así como as técnicas de drenaxe urbana sustentable estruturais para garantir a xestión eficaz do volume de auga resultante tanto na rede como na estación depuradora de augas residuais, así como para garantir a calidade do efluente vertido ao medio receptor.

3. Tanto no caso de redes separativas como unitarias garantirase a compatibilidade das verteduras ao medio receptor coa lexislación vixente, de xeito que se asegure a capacidade do medio para recibir estes efluentes, tanto desde o punto de vista cualitativo coma cuantitativo. As verteduras ao medio realizaranse a través da estación depuradora, desaugadoiros ou outros elementos que formen parte da rede, os cales estarán perfectamente identificados.

Capítulo II. Condicións, dereitos e obrigas

Artigo 6. Condicións previas para a conexión

1. Para a conexión dun novo usuario ao sistema público de saneamento é necesario que a rede local de sumidoiros se atope en servizo e que a vertedura do usuario cumpra as condicións establecidas neste regulamento

2. De conformidade co Real decreto 509/1996, do 15 de marzo, de desenvolvemento do Real decreto lei 11/1995, do 28 de decembro, polo que se establecen as normas aplicables ao

tratamento das augas residuais urbanas, as verteduras de augas residuais non domésticas nos sistemas de saneamento ou nos sistemas de depuración serán obxecto do tratamento previo que sexa necesario para:

a) Garantir que as verteduras das instalacións de tratamento non teñan efectos nocivos sobre o ambiente e non impidan que as augas receptoras cumpran os obxectivos de calidade da normativa vixente.

b) Protexer a saúde do persoal que traballe nos sistemas de saneamento e depuración.

c) Garantir que as instalacións dos sistemas de saneamento e depuración e os equipamentos correspondentes non se deteriores.

d) Garantir que non se obstaculice o funcionamento das instalacións de tratamento de augas residuais.

e) Garantir que os lodos poidan evacuarse con completa seguridade de xeito aceptable desde a perspectiva ambiental. En ningún caso se autorizará a súa evacuación aos sumidoiros ou ao colector.

Artigo 7 Uso obrigado da rede de sumidoiros

1. Declárase de recepción obrigatoria o servizo de saneamento e depuración para todos aqueles titulares de edificacións e vivendas onde estea establecido o servizo por parte do concello por razón de hixiene, sanitarias e medioambientais.

2. Están obrigados ao uso da rede de sumidoiros todas as instalacións situadas a menos de 15 m da dita rede de sumidoiros.

3. A administración competente concederá a licenza de conexión á rede de saneamento solicitada polos interesados nas condicións que este regulamento establece. Nos casos nos que non conste solicitude por parte do propietario, e sexa de aplicación o disposto no punto 2 deste artigo, requirirase a este para que achegue a documentación pertinente no prazo de 15 días. No caso de desatender o devandito requirimento, actuarase de oficio e darase de baixa o contrato segundo os datos que consten no concello.

4 Para os efectos do disposto neste regulamento, establécese como requisito esencial para todo inmovible, a conexión á rede xeral de saneamento. En consecuencia, non se concederán licenzas cando nos correspondentes proxectos de obra que se presenten ante a Administración municipal non conste a conexión coa rede xeral de saneamento.

5. Os edificios que dispoñan de fachada a unha vía na que exista rede de sumidoiros deberán verter as súas augas residuais a través da correspondente acometida. No caso de que a edificación teña fachada a máis dunha vía pública, o propietario poderá escoller o sumidoiro público ao que vai verter, salvo que existan condicións técnicas que o impidan.

6. Cando no solo urbano, non exista sumidoiro público fronte ao soar, o propietario deberá conducir as augas residuais ata o sumidoiro máis próximo mediante a construción dunha prolongación da rede que poderá facerse mancomunadamente por todos os propietarios de predios situados no mesmo tramo. A dita prolongación deberá axustarse ás aliñacións e rasantes das vías previstas no planeamento vixente. Estarán obrigados á devandita conexión todos aqueles usuarios que teñan a rede xeral de sumidoiros a menos de 100 m das súas vivendas ou instalacións, agás que existan informes realizados pola administración competente ou entidade xestora que conclúan coa imposibilidade ou excesiva dificultade de levar a cabo a acometida ou ampliación de rede necesaria.

7. Os edificios existentes á entrada en vigor deste regulamento deberán axustarse ás seguintes condicións:

- Se dispoñen de pozo negro ou fosa séptica, e tecnicamente é posible a súa conexión á rede de sumidoiros, os propietarios

estarán obrigados a conectarse a través da correspondente acometida e a anular o pozo negro ou fosa séptica.

- No caso de non existir rede de sumidoiros, as instalacións deberán dispor dun sistema propio de tratamento de augas residuais e obter a correspondente autorización de vertido outorgada polo organismo de cunca competente sen prexuízo da obriga de conectar no sumidoiro público cando este se constrúa.

8. Os establecementos non domésticos deberán unificar as verteduras xeradas nos distintos procesos produtivos minimizando na medida do posible, sempre que sexa técnica e economicamente viable, o número de puntos de conexión aos colectores. No caso das augas pluviais, deberán aplicarse as oportunas técnicas de drenaxe urbana sustentable, conforme coas Instrucións técnicas para obras hidráulicas en Galicia, aprobadas por Augas de Galicia

Artigo 8. Obrigas da entidade xestora

A entidade xestora do servizo, estará suxeita ao cumprimento das seguintes obrigas:

1. Prestar o servizo a todo aquel usuario que o solicite nos termos establecidos neste regulamento.

2. Manter as instalacións e as condicións sanitarias de acordo coa normativa vixente aplicable.

3. Manter permanentemente a dispoñibilidade e regularidade do servizo mediante a vixilancia, conservación e reparación de todas as instalacións incluídas nel.

4. Facturarlles aos usuarios de acordo coa tarifa vixente aprobada polo organismo competente.

5. Realizar campañas de información e sensibilización da poboación en xeral e dos usuarios con verteduras non domésticas en particular, co fin de reducir as verteduras á rede de saneamento de substancias e produtos tóxicos do fogar, talleres, etc.

6. Facilitar aos técnicos redactores de proxectos as características técnicas da rede.

7. Dispor dun servizo permanente de atención aos subscritores.

Artigo 9. Dereitos da entidade xestora

A entidade xestora terá os seguintes dereitos:

1. Percibir as cantidades que correspondan segundo a aplicación das tarifas aprobadas.

2. Dispoñer dunha retribución económica suficiente para o mantemento do equilibrio económico.

3. Inspeccionar e revisar as instalacións interiores dos usuarios.

Artigo 10. Obrigas do usuario

O subscritor estará suxeito ás seguintes obrigas

1. Satisfacer puntualmente o importe dos servizos de acordo coas tarifas vixentes aprobadas

2. Verter da forma establecida e conforme cos usos contratados

3. Aboar as cantidades resultantes das liquidacións que, por erro, fraude ou avaría se lle poidan imputar.

4. Permitir a entrada no local ao persoal do servizo, que irá debidamente identificado, para instalar os elementos que sexan necesarios ou inspeccionar as instalacións.

5. Cumprir as condicións e obrigas técnicas e administrativas contidas no contrato ou póliza ou no permiso de vertedura.

6. Comunicarlle á entidade xestora ou administración competente calquera modificación da instalación interior que supoña unha modificación dos puntos de vertedura.

Artigo 11. Dereitos do usuario

O usuario dos servizos gozará dos seguintes dereitos:

1. Dispoñer das condicións técnicas axeitadas para a normal evacuación das augas residuais conforme coas instalacións existentes.

2. Recibir a facturación dos servizos de saneamento e depuración de acordo coas tarifas vixentes en cada momento.



3. Solicitar á entidade xestora as aclaracións, informacións ou o asesoramento que precise así como recibir contestación por escrito das consultas formuladas por este procedemento.

4. Formular as reclamacións administrativas que considere convenientes acreditando a súa condición de titular do contrato ou do representante legal.

5. Ser informado de todas as cuestións derivadas da prestación e funcionamento do Servizo que precise.

Artigo 12. Acometidas

1. Sen prexuízo do establecido neste regulamento, a construción de calquera elemento da rede de sumidoiros, acometidas, embornais, etc., axustarase ao disposto no anexo I (normas de execución de acometidas e ampliacións das redes de sumidoiros e de pluviais) e pola normativa urbanística do concello así como pola regulamentación técnica en vigor.

2. As augas residuais dun edificio conduciranse á rede de sumidoiros a través da acometida que constará basicamente dunha arqueta de rexistro pegada á liña da fachada e construída sempre na vía pública e dun conduto transversal á rúa que conectará a dita arqueta coa rede de sumidoiros. As acometidas deberán conducir por separado as augas pluviais e residuais.

3. Deberá instalarse un sifón xeral ou un sistema xeral en cada edificio para evitar o paso de gases. Entre a acometida da condución e o sifón xeral do edificio disporase un tubo de ventilación, sen sifón nin peche.

4. As acometidas serán construídas unicamente pola entidade xestora do servizo que poderá ser o propio concello ou unha persoa física ou xurídica vinculada a Administración. Esta construción será a cargo do interesado, segundo as tarifas de prezos aprobadas na ordenanza fiscal correspondente. Dende o servizo levaranse a cabo as acometidas seguindo as normas de execución de acometidas do anexo I. Todos os gastos derivados das actuacións de conexión ao sistema serán a cargo do cliente/propietario, non obstante, a partir da execución da acometida e da súa posta en marcha todos os gastos de conservación e mantemento, serán por conta do usuario particular ou cliente, sendo o responsable do seu mantemento.

5. A limpeza das acometidas domiciliarias serán realizadas polo servizo de limpeza da entidade xestora, sempre e cando as deficiencias veñan orixinadas por un uso axeitado das instalacións e esta conte coa oportuna licenza municipal. No caso de uso negligente por parte do abonado ou dun terceiro, os custos derivados da posta en marcha do servizo correrán a cargo deste.

No caso de que a acometida fose realizada pola entidade xestora tamén se establece a responsabilidade da reparación.

6. O solicitante da licenza de acometida presentará un plano da rede de desaugadoiro interior do inmovible en planta e alzado a escalas 1:100 ou 1:50 detallando expresamente os sifóns xerais e a ventilación aérea.

7. Na construción de acometidas ademais de cumprirse as disposicións e dimensións adecuadas para un desaugue correcto, deberán cumprirse as seguintes condicións:

a) A instalación interior deberá asegurar a ventilación aérea e o illamento sifónico das baixantes de forma que se impida a decantación de sólidos e acumulación de flotantes tal e como reflicte o esquema do anexo II.

b) Nas instalacións hoteleiras e asimiladas, hospitais, obradoiros, estacións de servizo, talleres automobilísticos, garaxes e aquelas establecidas na normativa específica, construírse a arqueta decantadora de graxas e sólidos antes da acometida e no interior da propiedade.

c) Nas instalacións industriais, a rede de desaugadoiro interior completárase cun pretratamento que asegure que o efluente reúne as condicións que se esixen neste regulamento.

8. As acometidas construídas por empresas distintas ao servizo, soamente admitidas en caso de obras completas de renovación de rúas, antes da súa entrada en funcionamento, terán que ser inspeccionadas polo propio servizo. O custo desta inspección virá determinado pola ordenanza fiscal ou cadro de prezos correspondente.

9. Cando o nivel do desague particular non permita a súa conexión á rede de sumidoiros por gravidade, a elevación deberá ser realizada polo propietario do predio. No caso de que a impulsión discorra por terreo público, o servizo só autorizará a acometida da primeira vivenda e a partir da segunda solicitude, o concello construír un bombeo para elevar todas as augas residuais desa zona.

Artigo 13 - Prolongación das redes de sumidoiros. Redes de sumidoiros de nova construción

1. Para os efectos deste regulamento, considerarase que é necesario realizar unha ampliación ou mellora da rede de sumidoiros existente, nos seguintes casos:

- Cando, aínda que exista rede de sumidoiros nalgún terreo público lindeiro co inmovible, a acometida supoña un aumento de caudal que a rede existente non poida asumir.

- Cando non exista rede no vello público ao longo do fronte da parcela do inmovible.

- Cando a rede existente sexa rede primaria ou impulsión.

2. Cando sexa necesario efectuar unha ampliación da rede xeral para executar unha acometida, correrán por conta do solicitante a totalidade dos gastos que se orixinen. Ao remate das obras, estas pasarán a ser de propiedade municipal e poderán conectarse a esta rede as acometidas xa existentes.

3. As ampliacións da rede deberán discorrer, con carácter xeral, por terreos de dominio público. Se existen tramos situados en terreo privado, os propietarios afectados polo paso da tubaxe, poñerán a disposición do concello e/ou administración competente unha franxa de tres metros de ancho ao longo do seu percorrido e non poderán obstaculizar o acceso do persoal ou da maquinaria para a súa reparación ou inspección. Nos casos en que o solicitante da ampliación de rede non sexa o propietario dos terreos polos que vai discorrer a tubaxe, deberá acordar co propietario a adquisición do terreo necesario, ou ben, constituír unha servidume de acueduto e inscribila no Rexistro da Propiedade.

4. Unha vez construída unha nova rede de sumidoiros pública, procederase á anulación de todos os desaugadoiros particulares que fosen autorizados con carácter provisional sendo obrigatorio a conexión directa aos novos sumidoiros.

5. En ningún caso se lle poderán esixir á entidade xestora responsabilidades polo feito de que a través do desaugadoiro poidan entrar nun predio particular augas procedentes do sumidoiro público. Os predios particulares deben dispor de sistemas antirretorno para evitar a entrada de augas procedentes das redes públicas de sumidoiros.

Capítulo III. Permiso de vertedura

Artigo 14. Condicións para a utilización do sistema público de saneamento e depuración

1. Quedan obrigadas a obter permiso de vertedura ao sistema público de saneamento e depuración de augas residuais e a respectar en todo momento as prohibicións e limitacións establecidas respectivamente nos anexos III e IV deste regulamento, as seguintes persoas usuarias:

a) Os/as usuarios/as non domésticos/as cuxa actividade estea comprendida nas correspondentes epígrafes da vixente CNAE-2009, aprobada polo Real decreto 475/2007, equi-valentes ás epígrafes C, D, E F do CNAE-93, segundo os cadros de equivalencias entre a CNAE-93 e a CNAE-2009 elaborados polo

Instituto Nacional de Estadística, así como aqueloutros/as usuarios/as non domésticos/as cuxa vertedura sexa superior a 2.000 metros cúbicos anuais.

b) Os usuarios cun volume de vertedura inferior a 2.000 metros cúbicos anuais pero que orixinen contaminación especial nos termos do artigo 47.1.c) da Lei 9/2010, de augas de Galicia.

2. O resto de persoas usuarias cuxa actividade xere augas residuais domésticas deberán cumprir as disposicións e normativa deste regulamento.

3. En canto ao sistema de depuración cumpriranse as condicións impostas nas autorizacións de vertedura á canle pública ou ao dominio público marítimo terrestre que dite a autoridade de cunca competente.

Artigo 15. Prohibicións e limitacións

1. Están prohibidas:

a) A vertedura ao sistema de saneamento e depuración das substancias relacionadas no anexo III deste regulamento.

b) A dilución para acadar os niveis de emisión que permitan a súa vertedura ao sistema, excepto nos supostos de emerxencia ou de perigo inminente. Nestes supostos deberase realizar a comunicación inmediata destas circunstancias á entidade xestora, a cal deberá adoptar as medidas que en cada caso fosen pertinentes.

c) A vertedura de augas pluviais ao sistema cando se poida adoptar unha solución técnica alternativa.

d) A vertedura de augas brancas ao sistema.

2. As verteduras que conteñan substancias das relacionadas no anexo IV (verteduras limitadas) deste regulamento deberán respectar en todo momento as limitacións que se especifiquen no contido do permiso de vertedura ou outras para substancias non especificadas no dito anexo que a entidade xestora ou organismo que autorice o permiso considere, co fin de protexer os sistemas de saneamento e depuración ou o medio ao que verte. Naqueles parámetros do anexo IV para os cales non se especifiquen limitacións no contido do permiso de vertedura, as limitacións serán as especificadas no dito anexo. Non se admitirá a dilución para acadar os ditos límites e o incumprimento desta prohibición será tipificado polas ordenanzas e os regulamentos locais e será sancionado de conformidade co réxime establecido no artigo 85.b) da Lei 9/2010, de augas de Galicia.

3. O permiso de vertedura poderá establecer valores máis restritivos que os previstos no anexo IV deste regulamento e, así mesmo, poderá establecer limitacións de caudal respecto de parámetros específicos, todo iso en función da capacidade do sistema.

4. Logo de consulta na administración competente, A Confederación Hidrográfica do Miño - Sil poderá adoptar limitacións diferentes das establecidas no punto anterior cando, en aplicación das mellores técnicas dispoñibles, se consiga para unha mesma carga contaminante vertida ao sistema unha diminución do caudal de vertedura indicado no permiso correspondente mediante o emprego de sistemas de aforro de auga por parte da persoa titular do permiso.

Artigo 16. Solicitud de permiso de vertedura

Antes de efectuar ningunha vertedura de augas residuais ao sistema, as persoas usuarias de novas acometidas titulares das actividades indicadas no artigo 9.1. deben presentar solicitude ante o concello para o correspondente permiso de vertedura e achegar, como mínimo, a documentación que se indica no anexo V deste regulamento. A dita documentación será remitida por parte do concello á entidade concesionaria (deputación, Consorcio de Auga de Valdeorras, etc.) dos ditos permisos de

vertedura. Esta entidade poderá esixir maior documentación ao solicitante.

Na resolución de concesión do permiso de vertedura indicaranse entre outros os límites cuantitativos do volume de verteduras, os límites máximos admisibles das características cualitativas da vertedura, a instalación de arquetas ou outras instalacións que permitan tarefas de inspección e control, número de inspeccións anuais para realizar con cargo ao responsable da vertedura, etc. Así como, poderá establecer limitacións, condicións e garantías en relación á capacidade de caudais, horarios de vertedura, pretratamento, toma de mostras, equipos de medición, programas de seguimento, etc.

Artigo 17. Revisión do permiso de vertedura

1. Sen prexuízo do disposto na Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación, o permiso de vertedura ao sistema de saneamento deberá revisarse, logo de audiencia do interesado, cando se produza algún cambio significativo na composición ou no volume da vertedura, cando se alteren substancialmente as circunstancias que motivaron o seu outorgamento, ou cando sobreveñan outras circunstancias que, de existiren anteriormente, terían xustificado a súa denegación ou o seu outorgamento en termos diferentes.

2. En todo caso, procederase á revisión do permiso:

a) Cando a carga contaminante vertida por unha actividade resulte significativa en relación co total tratado polo sistema e poida dificultar a súa depuración nas condicións adecuadas.

b) Cando o efecto aditivo de verteduras das mesmas características poida dificultar o tratamento do sistema nas ditadas condicións adecuadas.

3. No caso de que a revisión comporte a modificación das condicións da vertedura ao sistema, a entidade concesionaria do permiso poderá conceder á persoa titular do permiso un prazo de adaptación que non excederá dun ano contado desde a aprobación da revisión.

4. Se a persoa titular do permiso non realizase as modificacións no prazo que, para o efecto, se lle indique, poderá declararse a caducidade do permiso de vertedura sen prexuízo da imposición das sancións oportunas.

5. En ningún caso a revisión do permiso de vertedura comporará para o seu titular dereito a ningunha indemnización.

Artigo 18 - Revogación do permiso de vertedura

O permiso de vertedura ao sistema de saneamento e depuración poderá ser revogado, logo de audiencia do seu titular, nos seguintes supostos:

a) Como consecuencia da revogación da autorización ou licenza que permita o desenvolvemento da actividade que causa a vertedura.

b) Por incumprimento das condicións establecidas no permiso outorgado.

c) Por incumprimento dos requirimentos efectuados para adecuar a vertedura ás condicións establecidas no permiso.

d) Como consecuencia dunha sanción que leve implícita a perda do permiso.

e) A non aceptación ou incumprimento das modificacións do permiso de vertedura impostas como consecuencia da súa revisión.

Artigo 19. Obrigas do titular do permiso de vertedura

A persoa titular do permiso de vertedura debe cumprir as obrigas seguintes:

a) Comunicar de xeito inmediato ao concello e á entidade concesionaria do permiso calquera avaría do proceso produtivo ou das súas instalacións de tratamento que poida afectar negativamente á calidade da vertedura ao sistema, así como calquera modificación nos procesos que inflúa na dita calidade.



b) Comunicar calquera circunstancia futura que implique unha variación das características cualitativas ou cuantitativas da vertedura, para os efectos de proceder, de ser o caso, á revisión do permiso.

c) Adaptar a súa actividade e as súas instalacións ás medidas e actuacións que resulten da aplicación das normas previstas no artigo 31 deste regulamento.

Artigo 20 - Censos de verteduras ao sistema

Crearase un censo informatizado de verteduras segundo se dispoña pola entidade concesionaria do permiso.

Artigo 21 - Vtereduras non canalizadas

1. Enténdese por verteduras non canalizadas aquelas que chegan á estación depuradora de augas residuais a través de medios de transporte que non son nin tubaxes nin canles.

2. Para efectuar verteduras ás instalacións de saneamento mediante sistemas non canalizados será necesario que, sen prexuízo dos permisos ou autorizacións exhibibles de conformidade coa lexislación aplicable en materia de residuos, quen produza a vertedura obteña un permiso especial outorgado pola entidade xestora.

3. Este tipo de verteduras deberán respectar as prohibicións e limitacións establecidas nos Anexos III e IV deste regulamento.

4. Exceptúanse das obrigas do punto anterior as verteduras procedentes de fosas sépticas ou da limpeza do sistema público de saneamento, no referente aos parámetros DQO, DBO, MES, sulfuros, aceites e graxas e as diferentes formas de nitróxeno e fósforo recollidas no anexo IV deste regulamento.

5. As verteduras non canalizadas só se poderán realizar na estación depuradora de augas residuais unha vez obtidas todas as autorizacións correspondentes. En todo caso, a incorporación destas verteduras pautarase de acordo coas indicacións ao respecto do persoal técnico, coa finalidade de evitar calquera alteración do proceso de depuración.

6. En ningún caso se poderán engadir estas verteduras non canalizadas na estación depuradora cando estea próxima ao límite ou saturada en canto á carga contaminante que se vai tratar.

Artigo 22 - Normas de mantemento, reposición e explotación das instalacións

1. A entidade xestora, velará polo correcto funcionamento e estado de conservación do sistema público de saneamento e de depuración.

2. Para estes efectos, a entidade xestora elaborará e executará os plans de mantemento de equipos, instalacións electromecánicas e obra civil e conducións, de conformidade co establecido no anexo VI deste regulamento.

3. En canto ás redes de sumidoiros e de colectores, e sen prexuízo das accións que permitan o seu correcto funcionamento, a entidade xestora velará polo seu adecuado estado de limpeza e identificará as conexións existentes, os puntos de risco de incidencias no medio e as eventuais rupturas, fugas ou intrusionas de augas brancas.

4. En canto á estación depuradora de augas residuais, a entidade xestora explotará a liña de auga e os lodos, en cumprimento da normativa aplicable en materia de augas, costas, verteduras, residuos e xestión de lodos de depuradora, de xeito que se asegure o rendemento axeitado da instalación, que non se obstaculice o seu bo funcionamento pola acumulación de lodos na liña de proceso, non se causen afeccións prexudiciais para o contorno e se asegure a evacuación dos lodos de acordo coa normativa vixente na materia.

5. O funcionamento e a xestión das estacións de bombeo na rede de saneamento deberá adecuarse ao deseño da estación depuradora de augas residuais tanto na capacidade de bombeo como no horario de funcionamento.

6. Nos supostos de parada forzosa do sistema de depuración de augas residuais, sexa programada ou imprevista, a entidade xestora adoptará as medidas necesarias para minimizar as súas consecuencias, reducir o tempo de parada, realizar as reparacións no período de menor incidencia e asegurar o máximo grao de depuración posible.

7. Nos supostos de paradas programadas, a entidade xestora deberá comunicarlhas á Confederación Hidrográfica do Miño - Sil cun mes de antelación, polo menos, xustificando a súa necesidade e informará das medidas propostas para minimizar posibles afeccións ao medio receptor.

Artigo 23. Prevención de riscos laborais

1. Na execución das tarefas de explotación, conservación e mantemento dos sistemas de saneamento e depuración de augas residuais darase cumprimento ao previsto na normativa vixente en materia de prevención de riscos laborais, adoptando as medidas de protección individuais e colectivas que resulten necesarias.

2. De conformidade co establecido na dita normativa, a autoridade competente deberá dispoñer da avaliación de riscos laborais do sistema e do correspondente plan de seguridade.

Capítulo IV. Inspección e control

Artigo 24. Función inspectora

1. A función inspectora corresponde aos concellos respecto das instalacións ao seu cargo, e pode exercela directamente, indirectamente a través da entidade xestora, ou de forma conxunta.

2. Corresponde ao organismo de cunca a alta inspección de todos os sistemas de saneamento e depuración de augas residuais no ámbito territorial do concello. En exercicio desta facultade, poderá levar a cabo cantos controis, ensaios e análises considere necesarios.

3. As funcións inspectoras que corresponden ao organismo de cunca poderán ser encomendadas ás entidades a que se refire o Decreto 162/2010, do 16 de setembro, polo que se regulan as entidades colaboradoras da Administración hidráulica de Galicia en materia de control de verteduras e calidade das augas. O auxilio destas entidades nas funcións de inspección limitarase ás actividades técnicas que non comporten o exercicio de autoridade.

4. As funcións de inspección que corresponden competencialmente ao organismo de cunca e ao concello coordinaranse co obxecto de mellorar a eficiencia e o control do sistema de saneamento.

Artigo 25. Obxecto e inicio da inspección

1. Poden ser obxecto de inspección as actividades ou instalacións cuxas verteduras poidan afectar ao sistema de saneamento e depuración de augas residuais.

2. As inspeccións poden ser:

a) Por iniciativa do concello, entidade xestora (en caso de ser distinta do concello) ou por orde superior.

b) Inspección inicial do persoal inspector do Servizo para a concesión ou denegación do permiso de vertedura.

c) Inspeccións do persoal inspector do Servizo para a toma das mostras estipuladas no permiso de vertedura e para comprobar o seu cumprimento.

d) En virtude de denuncia.

Artigo 26. Dereitos do persoal inspector

No exercicio da súa función, o persoal inspector do concello ou da entidade xestora, debidamente acreditado, poderá:

a) Acceder ás instalacións que xeran verteduras de augas residuais. Non será necesaria a notificación previa da inspección cando se efectúe en horas de actividade industrial.

b) Efectuar notificacións e realizar requirimentos de información e documentación ou de actuacións concretas para a adecuación e mellora das verteduras de augas residuais.

c) Proceder á toma de mostras ou ao control da vertedura de augas residuais e, de ser o caso, de augas de proceso.

d) Proceder á montaxe ou instalación dos equipos que se precisen para a realización das medidas, ensaios ou comprobacións necesarias.

e) Levar a cabo calquera outra actuación tendente a descubrir a orixe das verteduras, o seu grao de contaminación e a súa afección sobre os sistemas de saneamento e depuración.

Artigo 27. Deberes do persoal inspector

O persoal inspector está obrigado, durante o desenvolvemento das súas funcións, a:

a) Identificarse como tal e acreditar a súa condición de persoal inspector.

b) Observar o respecto e a consideración debidos ás persoas interesadas.

c) Informar ás persoas interesadas, cando así sexan requiridas, dos seus dereitos e deberes en relación cos feitos obxecto da inspección, así como das normas que deben cumprir os titulares das verteduras.

d) Obter toda a información necesaria respecto dos feitos obxecto de inspección e dos seus responsables, accedendo, se é necesario, aos rexistros públicos existentes.

e) Gardar sxiilo profesional e segredo respecto dos asuntos que coñeza por razón do seu cargo e actividade pública.

Artigo 28 - Desenvolvemento da actividade inspectora

1. Cando o persoal inspector se presente no lugar onde radiquen as instalacións que se van inspeccionar, comunicarlle á persoa titular o obxecto das actuacións, logo de identificación mediante exhibición do documento que o acredite para o exercicio das súas funcións

2. As actuacións inspectoras realízanse en presenza da persoa titular das instalacións. No caso de persoas xurídicas, considerarase o seu representante quen legalmente teña a dita condición. No caso de ausencia da persoa titular ou representante, as actuacións levaranse a cabo con calquera persoa presente na instalación, facendo constar na acta ou informe posterior a súa vinculación con elas. Non será obstáculo para a realización das actuacións a negativa ou imposibilidade da persoa titular ou representante de estar presente durante a súa práctica, sempre que así se faga constar nas actuacións que documenten a inspección.

3. A persoa interesada está obrigada a permitir o acceso do persoal inspector ás instalacións e á toma de mostras e medicións e a subministrar a información que se lle requira en relación cos feitos obxecto da inspección. Non será necesaria a comunicación previa das visitas do persoal inspector.

4. No caso de obstaculización das actividades inspectoras, o persoal inspector farao constar así. Poderá proceder entón á toma de mostras de augas residuais desde o exterior do recinto das instalacións, sempre que sexa posible.

Artigo 29 Documentación das actuacións inspectoras

1. As actuacións inspectoras documentaranse nunha acta por duplicado (anexo VII) na que tanto o persoal inspector como a persoa interesada poderán facer constar as observacións que consideren oportunas.

2. No caso de que a persoa comparecente se negue a asinar a acta ou a recibir a mostra contraditoria, o persoal inspector farao constar así, autorizando a acta coa súa sinatura e entregando unha copia á persoa interesada, deixando igualmente constancia de se esta se negou a recibila.

3. Os feitos constatados nas actas terán valor probatorio, cos efectos previstos no artigo 77.5n da Lei 39/2015, do 1 de outo-

bro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

4. No caso de que o levantamento ou o asinamento da acta se produzan sen a presenza da persoa titular ou do representante do establecemento produtor da vertedura, notificaráselle o documento para os efectos de que poidan presentar cantas alegacións e probas consideren convenientes no prazo de dez días.

5. Os custos das inspeccións iniciais para a concesión do permiso de vertedura, das inspeccións periódicas, das ocasionais e dos informes que resulten, serán costeados integramente polo titular da instalación segundo os prezos indicados na ordenanza fiscal correspondente.

Artigo 30. Toma de mostras

A toma de mostras de augas residuais para a concesión do permiso de vertedura e para levar a cabo as correspondentes inspeccións, deberá seguir o seguinte procedemento:

1. Punto de toma de mostras. A mostra tomarase da arqueta de rexistro existente, logo de comprobación das coordenadas UTM ou, no seu defecto, no último punto accesible de saída das augas residuais das instalacións de produción ou tratamento, previo á incorporación ás redes de saneamento e a calquera dilución.

2. Preparación da mostra. Para a obtención da mostra tomarase nun recipiente unha cantidade de efluente suficiente para poder dividila en tres submostras en cadanseus recipientes de material adecuado ás determinacións analíticas que se prevexa realizar. Os recipientes enxaugaranse previamente co mesmo efluente obxecto da mostraxe.

3. As mostras así obtidas precintaranse e identificaranse. Dúas quedarán en poder do persoal inspector, a primeira para efectuar as determinacións analíticas da análise inicial e a segunda para a práctica dunha eventual análise dirimente. A terceira ofreceráselle á persoa interesada, para os efectos de que poida proceder, se o considera oportuno, á práctica da análise contraditoria. No caso de que a persoa interesada se negue a recibir esta terceira mostra ou non poida facerse cargo dela, comunicarlle o lugar en que queda á súa disposición.

4. A natureza dos envases, as súas condicións de preservación, así como os métodos analíticos dos diferentes parámetros, serán os que figuran no anexo IX deste regulamento.

5. O volume mínimo para realizar a mostraxe será de dous litros para cada unha das tres mostras referenciadas no punto tres deste artigo, agás que xustificadamente se poida utilizar un volume menor. Este volume subdividirase en senllos recipientes dun litro, un de vidro e outro de plástico, en función dos parámetros que se van analizar.

6. As tomas de mostras documentaranse nunha acta por duplicado (anexo VII)

7. Poderá prescindirse da toma de mostras para determinar as súas características contaminantes cando se trate de verteduras de natureza inequivocamente doméstica ou gandeira e o persoal inspector así o faga constar expresamente na acta.

Artigo 31 - Práctica das análises

1. Para a práctica da análise inicial e da contraditoria deberá entregarse ao laboratorio de que se trate a mostra correspondente, debidamente conservada, no prazo máximo de 72 horas desde a toma de mostras, para os efectos de iniciar o procedemento de análise no dito prazo

2. As determinacións analíticas da mostra inicial e da contraditoria levaranse a cabo en laboratorios que dispoñan de acreditación que garanta o cumprimento da norma UNE EN ISO 17025. Tamén se poderán levar a cabo no Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia.

3. O laboratorio ao que se lle encargue a práctica da análise inicial deberá entregar os resultados ao servizo no prazo de



trinta días naturais desde a recepción da mostra, e o servizo procederá a comunicarllos á persoa interesada. A comunicación á persoa interesada deberá realizarse no prazo de dez días desde a recepción dos resultados polo servizo

4. A folla de resultados analíticos, tanto na análise inicial como na contraditoria, expresará en todo caso a data de recepción da mostra, de inicio e de fin da análise, así como os métodos analíticos empregados. De ser o caso, farase constar igualmente o estado de conservación da mostra á súa chegada ao laboratorio.

5. Pola súa parte, a persoa interesada poderá facer uso do dereito a realizar a análise contraditoria. Nese caso, comunicarlle á entidade xestora os resultados da dita análise, se o considera procedente.

6. A práctica da análise dirimente, por solicitude de calquera das partes, levarase a cabo no laboratorio que designe o servizo entre os indicados no punto 2. A mencionada entidade comunicarlle á persoa interesada con antelación suficiente o lugar, a data e a hora onde se levará a cabo, para os efectos de que poida estar presente nas operacións, asistida, se o xulga oportuno, de persoal técnico. En ningún caso se tomará en consideración a petición de análises dirimentes logo de transcorridos dous meses desde a data da toma de mostras, ou cando non se realice análise contraditoria.

7. Os gastos xerados pola práctica das análises inicial e contraditoria corresponden sempre á persoa interesada. Os gastos da análise dirimente corresponden á parte que a solicite. Os prezos das análises serán os definidos na ordenanza fiscal correspondente.

8. En canto aos parámetros para analizar, tomaranse como referencia as recomendación do organismo de cunca así como os que parecen no Decreto 141-2012 Regulamento marco do Servizo Público de Saneamento e Depuración de Augas Residuais de Galicia (anexo XI).

Capítulo V. Situacións de emerxencia

Artigo 32. Adopción de medidas en situacións de emerxencia

1. Cada persoa usuaria deberá tomar as medidas adecuadas para evitar as descargas accidentais de verteduras que poidan ser potencialmente perigosas para a saúde das persoas ou a seguridade das instalacións que compoñen o sistema público de saneamento e depuración, así como para o medio receptor.

2. Cando por accidente, fallo de funcionamento ou da explotación das instalacións da persoa usuaria se produza unha vertedura que estea prohibida e que sexa capaz de orixinar unha situación de emerxencia e perigo tanto para as persoas coma para o sistema de saneamento e depuración, o usuario deberá comunicar urxentemente a circunstancia producida ao concello e ao servizo así como ao número de emerxencias 112, co obxecto de evitar ou reducir ao mínimo os danos que se poidan causar. A comunicación efectuarase utilizando o medio máis rápido.

Artigo 33. Aparellos de medición. Normas xerais

1. Unha vez producida a situación de emerxencia, a persoa usuaria utilizará todos os medios ao seu alcance para reducir ao máximo os efectos da descarga accidental.

2. A persoa usuaria deberá remitir ao concello e ao servizo, no prazo máximo de 48 horas, un informe detallado do accidente, no cal deberán figurar os seguintes datos: identificación da empresa, caudal e materias vertidas, causa do accidente, hora en que se produciu, medidas correctoras tomadas in situ, hora e forma en que se comunicou o suceso.

Artigo 34. Valoración de danos

Os custos das operacións a que dean lugar os accidentes que ocasionen situacións de emerxencia ou perigo, así como os de limpeza, remoción, reparación ou modificación do sistema de

saneamento e depuración, deberán ser aboados pola persoa usuaria causante, con independencia doutras responsabilidades en que puidese incurrir.

Artigo 35. Accidentes maiores

Cando as situacións de emerxencia a que se fai referencia nos artigos anteriores poidan ser cualificadas de accidentes maiores a criterio da Axencia Galega de Emerxencias e/ou administración competente, ademais das normas establecidas no presente regulamento, serán de aplicación as disposicións normativas vixentes en Galicia en materia de Protección Civil e xestión de emerxencias.

Capítulo VI. Réxime de infraccións e sancións

Artigo 36. Principios

1. O concello e/ou administración competente terán a capacidade de impoñer aos titulares conectados ás redes de saneamento as correspondentes sancións derivadas das infraccións cometidas por estes.

2. Constitúen infraccións administrativas as accións ou omisións dos distintos suxeitos responsables tipificadas e sancionadas nos seguintes artigos.

3. As infraccións e sancións reguladas neste título enténdense sen prexuízo das responsabilidades civís, penais ou doutra orde nas que poidan incurrir os seus autores

4. No non regulado por este título aplicárase o establecido na lexislación básica do Estado sobre o exercicio da potestade sancionadora

5. As infraccións clasifícanse en leves, graves e moi graves segundo se determina nos artigos seguintes.

Artigo 37. Infraccións leves

Consideraranse infraccións leves:

a) A vertedura ao sistema público de saneamento e/ou depuración de augas residuais sen contar coa licenza municipal ou sen axustarse ás condicións sinaladas nela ou ás disposicións deste regulamento.

b) Cando se localicen acometidas de verteduras que non dispoñan de contrato, é dicir, realizadas clandestinamente.

c) A construción ou modificación de sumidoiros, acometidas ou conexión á rede ou instalacións anexas a esta ou ao uso destas, aínda sendo de propiedade particular, sen obter a licenza municipal previa de conexión aos sumidoiros, ou sen axustarse ás condicións sinaladas nela ou ás disposicións deste regulamento.

d) Cando se detecte a instalación, sen autorización previa, de bombas ou calquera outro elemento que afecte ou poida afectar á rede de sumidoiros e/ou que interfira no servizo prestado a outros usuarios.

e) O incumprimento das condicións establecidas no permiso de vertedura, sempre que non causen danos ao sistema público de saneamento ou depuración ou ben cando estes danos non superen os 3.000 €.

f) As acción e omisións das que se deriven danos ou perdas para a integridade ou funcionamento do sistema público de saneamento ou depuración inferiores a 3.000 €.

g) A non execución das arquetas de control descritas neste regulamento necesarias para a inspección por parte do concello ou do servizo.

h) A desobediencia ás ordes ou requirimentos do persoal do organismo de cunca correspondente ou do concello no exercicio das funcións que teñen encomendadas, así como a obstaculización do dito exercicio.

i) O incumprimento dos deberes de colaboración

j) Omitir información ao concello ou ao servizo sobre as características da descarga da vertedura ou sobre os cambios que afecten á natureza destas.

k) A posta en funcionamento de aparellos ou instalacións non autorizadas, ou distintas ás aprobadas para o permiso de vertedura, así como o desprecintado ou anulación dos que fosen colocados.

l) O incumprimento de calquera prohibición establecida neste regulamento ou a omisión dos actos aos que obriga sempre que non estean considerados como infraccións graves ou moi graves.

Artigo 38. Infraccións graves

Consideraranse infraccións graves:

- a) A reincidencia nalgunha falta leve
- b) A vertedura de augas residuais de natureza distinta á doméstica sen contar co permiso de vertedura correspondente.
- c) A realización de verteduras que conteñan algunha das substancias prohibidas relacionadas no anexo III.
- d) Realizar verteduras superando os límites sinalados no anexo IV.

e) O incumprimento das condicións establecidas no permiso de vertedura sempre que se produzan danos ao sistema público de saneamento ou depuración superiores a 3.000 € e ata 15.000 €.

f) As acción e omisións das que se deriven danos ou perdas para a integridade ou o funcionamento dos sistemas públicos superiores a 3.000 € e ata 15.000 € xa sexan causadas maliciosamente ou por negligencia.

g) A evacuación de verteduras sen tratamento previo cando estas o requiran.

h) A ocultación ou falseamento dos datos esixidos na solicitude ou achegados na declaración responsable que sexan determinantes para a concesión do permiso de vertedura.

i) A obstrución ao labor inspector ou a negativa a facilitar a información requirida.

j) Cando o usuario non permita o acceso ao local de orixe da vertedura dos inspectores debidamente identificados que traten de revisar a instalación. É necesario facer constar a negativa mediante testemuñas ou en presenza dun axente da autoridade.

k) A falta de comunicación das situacións de emerxencia e/ou infracción de calquera das prescricións ditadas como consecuencia de declararse a dita situación recollidas neste regulamento.

l) A omisión ou demora na instalación dos tratamentos de depuración esixidos polo concello e/ou administración competente así como a falta de instalación, funcionamento e mantemento de todos os equipos en especial dos dispositivos fixos de capacidade de caudais, toma de mostras e aparellos de medición aos que se fai referencia neste regulamento

Artigo 39. Infraccións moi graves

Consideraranse infraccións moi graves:

- a) A reincidencia nalgunha das faltas graves
- b) Calquera conduta indicada no artigo 41º da que se deriven danos ou perdas para os sistemas públicos de saneamento e/ou depuración superiores a 15.000 €.

c) As infraccións cualificadas como graves no artigo 41º que, por calidade ou cantidade da vertedura, deriven na existencia dun risco moi grave para a saúde das persoas, os recursos naturais ou o medio ambiente.

Artigo 40 - Sancións

1. A imposición de sancións e a esixencia de responsabilidades conforme a este regulamento realizarase mediante a instrución do correspondente expediente sancionador e segundo os artigos 280.2, 287 e 289 da Lei 5/1997 de Administración local de Galicia, e en relación co previsto no artigo 116.3 a) do texto refundido da Lei de augas, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/2001, do 20 de xullo.

2. As infraccións poderán dar lugar á imposición das seguintes sancións:

- a) Multa

b) Suspensión temporal do permiso de actividade

c) Suspensión definitiva, total ou parcial do permiso de actividade

3. As infraccións tipificadas nos artigos 40º, 41º e 42º serán sancionadas coas seguintes multas:

- a) Infraccións leves: multa de ata 750 €
- b) Infraccións graves: multa entre 750 € e 1.500 €
- c) Infraccións moi graves: multa entre 1.500 € e 3.000 €

4. O cálculo do custo da sanción por incumprimento dalgún dos parámetros limitados farase en función da seguinte fórmula:

Sanción (euros) = (R-L) x P x F x C x Q

Sendo:

R: resultado analítico do parámetro (mg/l)

L: límite do regulamento para ese parámetro (mg/l)

P: prezo aprobado na ordenanza fiscal correspondente.

Proponse un valor de 0.0050 €

F: coeficiente de contaminación para ese parámetro fixado no anexo XI

C: coeficiente de valoración da contaminación= 15

Q: coeficiente de penalización por caudal:

- Caudais inferiores a 16 m3/día: sen penalización
- Caudais entre 16 m3/día e 150 m3/día: penalización do 10%
- Caudais superiores a 150 m3/día: penalización do 25%

5. As sancións graduaranse en función da reincidencia do infractor, da súa intencionalidade, do beneficio obtido, da afección producida ao sistema público de saneamento e/ou depuración ou a calidade do medio receptor e prexuízo ocasionado de interese xeral. En todo caso, para a gradación das sancións, terase en conta o principio de proporcionalidade definido no artigo 29 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.

6. Serán responsables as persoas físicas ou xurídicas que realicen os actos ou incumplan os deberes que constitúan a infracción, e no caso de establecementos industriais ou comerciais, os titulares destes.

7. Para a gradación das multas que se impoñan dentro dos límites mencionados, teranse en conta os seguintes criterios asegurando a adecuación necesaria entre a gravidade do feito constitutivo da infracción e a sanción aplicada:

- a) A existencia de intencionalidade ou reiteración.
- b) A gravidade do feito constitutivo da infracción consideran- do os danos e prexuízos producidos.
- c) O risco obxectivo causado aos bens ou ás persoas.
- d) A relevancia externa da conduta infractora.
- e) A reincidencia por ter cometido no prazo dun ano máis dunha infracción da mesma natureza, sempre que se teña declarado así por resolución firme.

Artigo 41. Órganos competentes

A potestade sancionadora corresponde ao alcalde do concello ou autoridade na que delegue. Así e todo, o concello, con independencia das actuacións contempladas neste artigo, poderá instar a outros organismos competentes a incoación de expedientes ao abeiro da lexislación vixente.

O concello poderá suspender provisionalmente a execución das obras e instalacións que contraveñan o disposto neste regulamento, así como impedir, tamén provisionalmente, o uso indebido das instalacións municipais. Esta medida deberá adoptarse mediante requirimento individual e por escrito, o cal, para manter a súa eficacia deberá ser ratificado dentro dos cinco días hábiles seguintes polo alcalde, ou a autoridade en quen tivese delegado.

Contra a referida suspensión provisional e contra a súa ratificación, no caso de que fose adoptada pola autoridade delega-



da, poderase interpoñer recurso de alzada diante do alcalde, independentemente de calquera outro que fose procedente.

O concello, será competente para a incoación, tramitación e resolución dos procedementos sancionadores, en aplicación das súas ordenanzas locais.

O prazo máximo para a tramitación e resolución do procedemento sancionador será dun ano dende a data da súa iniciación. No caso de superar o dito prazo producirase a caducidade do procedemento.

Artigo 42. Procedemento e medidas provisionais

O procedemento para a tramitación dos expedientes será o previsto na vixente normativa xeral de procedemento administrativo común.

No caso de vulneración das disposicións deste regulamento e con independencia da imposición das sancións procedentes, o concello, coa finalidade de suprimir os efectos da infracción e restaurar a situación de legalidade, poderá adoptar algunha das seguintes disposicións:

a) A suspensión dos traballos de execución das obras de acometida ou de instalación de pretratamento indebidamente realizadas.

b) Requerir ao infractor para que no termo que para o efecto se sinala introduza nas obras e instalacións realizadas as rectificacións precisas para axustalas ás condicións do permiso ou ás disposicións deste regulamento e/ou no seu caso, proceder á reposición das obras e instalacións indebidamente efectuadas ao seu estado anterior á produción dos danos que tivesen ocasionado.

c) Se o infractor non procedese a reparar o dano causado no prazo sinalado no expediente sancionador, o concello poderá proceder á imposición de multas coercitivas sucesivas.

d) A imposición ao usuario das medidas técnicas necesarias que garantan o cumprimento das limitacións consignadas no permiso de vertedura, evitando o efluente anómalo.

e) A introdución de medidas correctoras concretas na instalación con tal de evitar o incumprimento das prescricións deste regulamento e a redacción, se é o caso, do proxecto correspondente, dentro do prazo que fixe a administración.

f) A clausura ou precinto das instalacións no caso de que sexa posible técnica ou economicamente evitar a infracción mediante as oportunas medidas correctoras.

g) A caducidade do permiso de vertedura á rede de sumidoiros, no caso de contumacia no incumprimento das condicións deste regulamento.

h) A reposición dos danos e perdas ocasionados ás instalacións, obras anexas ou calquera outro ben que resultase danado ou prexudicado.

Artigo 43 - Prescrición

1. As infraccións reguladas neste título prescribirán nos prazos seguintes:

a) Un ano no caso de infraccións leves

b) Tres anos no caso de infraccións graves

c) Cinco anos no caso de infraccións moi graves

O prazo contarase dende a comisión do feito ou dende a detección do dano se este non fose inmediato

2. As sancións ás que se refire este título prescribirán nos prazos seguintes:

a) As sancións impostas por infraccións leves prescribirán ao ano

b) As sancións impostas por infraccións graves prescribirán aos dous anos

c) As sancións impostas por infraccións moi graves prescribirán aos tres anos

O prazo de prescrición comezará a contarse dende o día seguinte ao que sexa firme a resolución en vía administrativa pola que se impón a sanción

Artigo 44 - Valoración de danos

1. A valoración dos danos ás obras hidráulicas para os efectos da aplicación do réxime sancionador a que se refire este capítulo será realizada polo concello, e determinarase en función dos gastos de explotación e, de ser o caso, de reposición daquelas.

2. Os danos ás obras hidráulicas que conforman o sistema de saneamento e depuración calcularanse en euros/día, como resultado da ponderación do custo diario de explotación das instalacións públicas afectadas en relación co caudal e carga contaminante da vertedura de que se trate

3. O concello determinará, de acordo cos orzamentos aprobados para o efecto e as correspondentes certificacións, os gastos de explotación repercutibles ao responsable da vertedura de que se trate

4. A valoración de danos que servirá de base para a cualificación da infracción, para a cuantificación da sanción e, de ser o caso, da indemnización que deba impoñerse, resultará do cálculo a que se refire o punto segundo multiplicado polo número de días que se considere que a vertedura se mantivo en situación irregular

5. Para os efectos do disposto no punto anterior, computaranse os gastos correspondentes a todo o período en que a instalación pública de saneamento ou de depuración de augas residuais quedase afectada pola vertedura irregular, mesmo se este for de carácter illado. En calquera caso, considerarase que a vertedura irregular se mantivo durante, cando menos, un día.

6. A valoración de danos deberá notificarse ao presunto/a infractor/a simultaneamente co prego de cargos que se dite no correspondente expediente sancionador

Disposición transitoria. Prazo para acreditar a existencia de documento identificativo do cliente

A partir da entrada en vigor deste regulamento, a entidade xestora durante o prazo de cinco anos, poderá realizar os correspondentes requirimentos aos clientes que contén con autorización de vertedura con anterioridade á vixencia deste regulamento, co fin de que acrediten que se atopan en posesión do correspondente documento identificativo que cumpren cos requisitos legais que permiten emitir as correspondentes facturas pola subministración. Así mesmo verificaranse as instalacións de acometida por parte do servizo para corroborar que se adaptan ao indicado neste regulamento e no caso de non ser así deberá instarse ao cliente a que realice as obras necesarias para a súa adecuación..

Unha vez efectuado o anterior requirimento, se no prazo de 30 días seguintes a este non se recibiu por parte da entidade xestora a comunicación do documento identificativo poderá realizarse a suspensión e a revogación do permiso. Este mesmo feito de suspensión e revogación poderá darse no caso de que non se realizasen as obras de adecuación da acometida a este regulamento.

Se no prazo de cinco anos non se puido regularizar a situación da totalidade dos clientes, esta disposición transitoria poderase prorrogar por iguais prazos de 5 anos, ata a completa acreditación por parte de todos os clientes dos documentos identificativos e revisión de que se cumpren cos preceptos indicados neste regulamento.

Disposición final.

O presente regulamento, unha vez aprobado definitivamente entrará en vigor a partir da data da publicación íntegra do seu texto no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.

(Ver anexos páx. 15-25)

Anexo I

Normas de execución de acometidas e ampliación das redes de sumidoiros e de pluviais


1. A acometida á rede de sumidoiros e de pluviais realizarase con tubo de policloruro de vinilo (PVC) cor laranxa, clase SN4, segundo norma EN 1401, con certificado AENOR ou acreditado por ENAC e cun diámetro suficiente (mínimo 160 mm). En función do tráfico e do recubrimento, poderase esixir clase SN8.
2. As ampliacións da rede de sumidoiros e de pluviais realizaranse con tubo de policloruro de vinilo (PVC) cor laranxa, SN4, segundo a norma EN 1401, de 315 mm de diámetro exterior para as redes de sumidoiros e de 400 mm para as redes de pluviais, como mínimo. En función do tráfico e do recubrimento poderase esixir clase SN8.
3. As acometidas ás redes municipais de sumidoiros e augas pluviais, faranse por separado en todos os casos independentemente de que exista rede de sumidoiros e rede de pluviais. As acometidas á nova rede municipal, conectaranse a esta nun pozo de rexistro obrigatoriamente no caso de acometidas de edificacións, acometidas de vivendas unifamiliares de lonxitude superior a 10 m e tamén cando os materiais da rede existente non permitan outro sistema. No resto dos casos, podería realizarse directamente o tubo mediante un sistema homologado de “enxerto click”.
4. As acometidas e ampliacións da rede municipal de sumidoiros e de pluviais, realizaranse sen cóbados. No caso de que sexa necesario facer algunha quebra, esta realizarse con arquetas para as acometidas, e con pozos para as ampliacións da rede.
5. Para as acometidas de sumidoiros e de pluviais construírse unha arqueta de rexistro de 40 x 40 próxima ás saídas dos sumidoiros de fecais e pluviais para a limpeza da acometida no seu traxecto pola rúa.
6. Nas ampliacións da rede de sumidoiros e de pluviais, cada 30 m, disporanse os preceptivos pozos de rexistro circulares concéntricos realizados en fábrica de formigón en masa HM-20/B/25/I de diámetro mínimo 80 e cono de redución a 60, con soleira, enfoscado interior e xuntas tomadas con morteiro 1:3, bruñido, paredes e soleira de formigón en masa HM-20 de 20 cm de espesor.
- As tapas dos pozos serán de fundición dúctil da clase D-400 para calzada ou C-250 para beirarrúas, circulares de diámetro de abertura 600 mm con cerco de ferro fundido (tipo Rexel de Saint Gobain ou similar) con certificado AENOR ou acreditación ENAC.
- Así mesmo, no extremo da nova rede, deixarase un pozo de rexistro de similares características aos anteriores para a conexión coa rede existente.
7. Cando o nivel do desaugadoiro particular non permita a condución á rede de sumidoiros por gravidade, a elevación deberá ser realizada polo propietario da finca. En ningún caso poderá esixirse á Administración local xestora responsabilidades polo feito de que a través do desaugadoiro poidan penetrar nun predio particular augas procedentes do sumidoiro público.
8. Sempre que sexa posible, respectarase unha distancia mínima co resto de servizos de 30 cm, tanto en cruzamento, como en canalizacións que discorran en paralelo.
9. A apertura de gabias practicarase a un mínimo de 1 m de profundidade, ou no seu caso, á profundidade requirida polo servizo.
10. A apertura de gabias en pavimentos irá precedida dun precorte destes.
11. O recheo de gabias efectuarase en camas de 30 cm de espesor, compactadas ao 95% con material seleccionado, procedente ou non, da propia escavación.
12. A reposición de pavimento de beirarrúas realizarase en todo o ancho desta, e na lonxitude que quede afectada polas obras.
13. A dita reposición constará dunha base de formigón HM-20 de 15 cm de espesor, unha capa de morteiro de cemento de 3 cm e baldosa da cor e dimensións iguais ao existente, mantendo sempre a calidade “terrazo”.
14. A reposición do pavimento da calzada executarase cunha base de formigón HM-20 de 30 cm de espesor, con mallazo 15x15/8 en acceso a garaxes, e unha capa de rodada de 8 cm de espesor de mestura bituminosa en quente, tipo D-20, logo do rego de imprimación con 0,6 kg/m² de ECR-1.
15. Tanto nas reposicións de calzada como de beirarrúas, os pozos de rexistro, arquetas, bordos, sumidoiros e demais elementos existentes nestas, reporanse e elevaranse á cota da rasante ao substituírse por outros das mesmas características.
16. Tomaranse as medidas necesarias de precaución e sinalización na execución das obras, responsabilizándose de posibles danos a terceiros, tanto durante a execución como despois dela. Así mesmo, deberase estar en posesión dos pertinentes permisos de obra, no caso de ser necesarios.
17. Non poderá interromperse o tráfico pola rúa, e no suposto de que a gabiá tivese que permanecer aberta durante a noite ou en momentos nos que non se traballe, disporase dos sinais necesarios para evitar calquera risco de accidente.
18. Nas obras nas que se teña que desviar aos peóns total ou parcialmente fóra das beirarrúas, acondicionarase un paso debidamente protexido por valados en toda a súa lonxitude e paralelo a estas.
19. A empresa comunicará por escrito ao servizo con quince días de antelación a data de comezo das obras. Así mesmo, o servizo poderá controlar e inspeccionar en todo momento o desenvolvemento das obras, así como establecer novas condicións se o considerasen oportuno.



Anexo II

Esquema instalación interior. Pozos y arquetas.

ANEXO II ESQUEMA DE INSTALACION INTERIOR

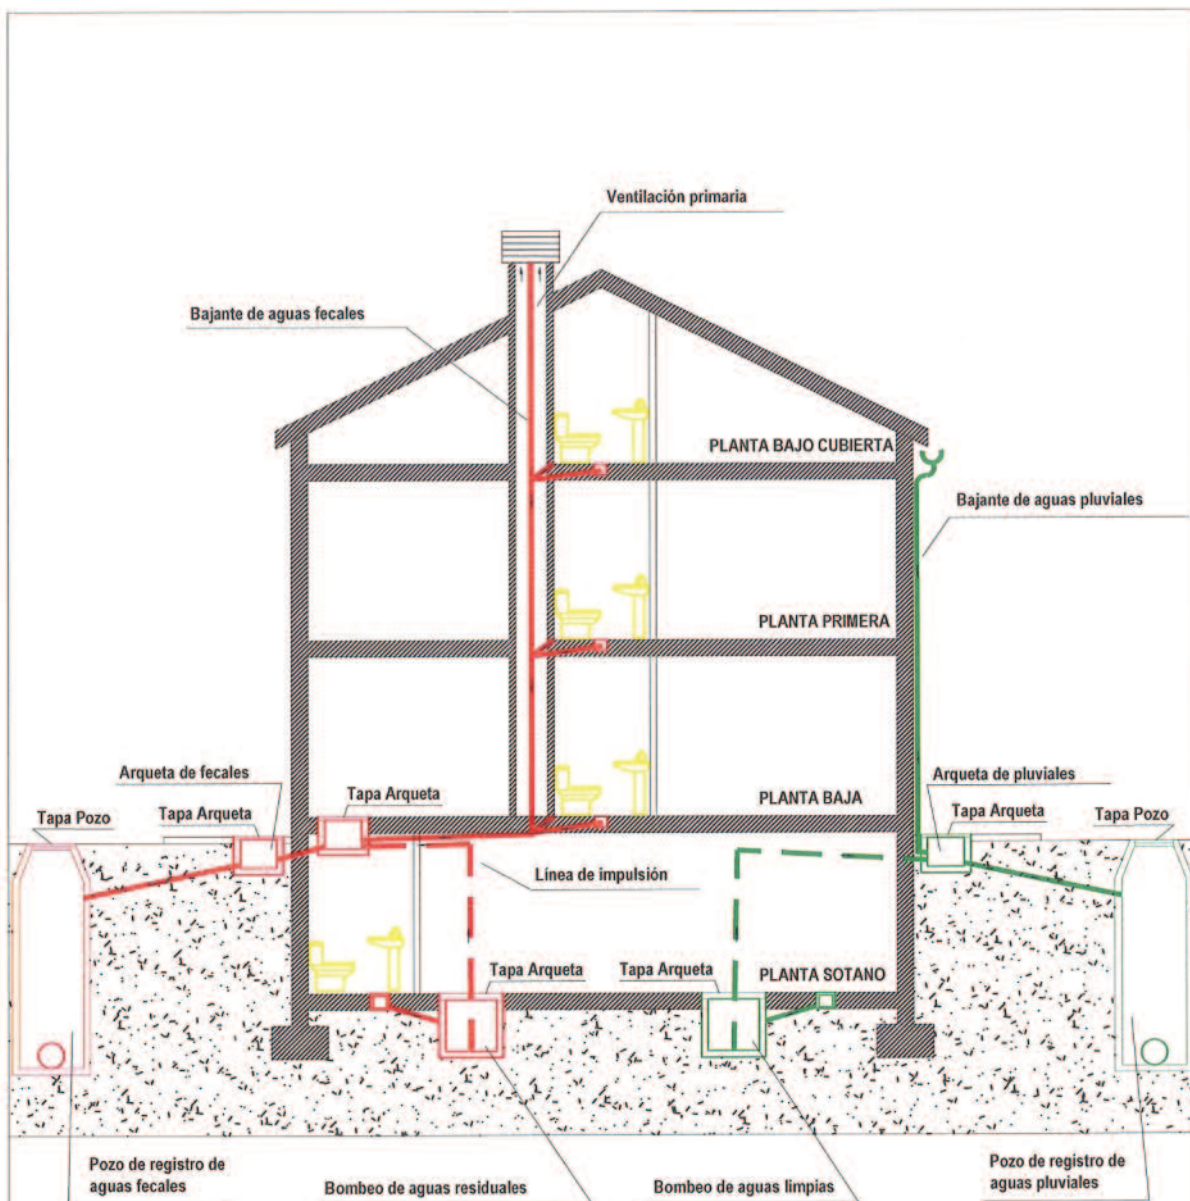

NOTA:

SI LA TAPA DE LA ARQUETA INTERIOR DE LA EDIFICACION DE LA PLANTA BAJA DA COTA CON LA TAPA DEL POZO DE REGISTRO, SE SACAN LAS AGUAS POR GRAVEDAD.

SI LA TAPA DE LA ARQUETA INTERIOR DE LA EDIFICACION DE LA PLANTA SOTANO DA COTA CON LA TAPA DEL POZO DE REGISTRO, SE SACAN LAS AGUAS POR GRAVEDAD. EN CASO DE QUE NO DE COTA SE TIENE QUE BOMBEAR, SEGUN SE REFLEJA EN EL PRESENTE ESQUEMA.

Anexo III

Verteduras prohibidas

- a) Materias sólidas ou viscosas en cantidades ou tamaños tales que, por si soas ou por integración con outras, produzan obstrucións ou sedimentos que impidan o correcto funcionamento do sistema ou dificulten os traballos da súa conservación ou mantemento
- b) Disolventes ou líquidos orgánicos inmiscibles na auga, combustibles ou inflamables.
- c) Aceites e graxas flotantes sólidas ou semisólidas.
- d) Substancias sólidas potencialmente perigosas.
- e) Gases ou vapores combustibles ou inflamables, explosivos ou tóxicos ou procedentes de motores de explosión.
- f) Materias que, por razón da súa natureza, propiedades ou cantidades, por si mesmas ou por integración con outras, poidan orixinar:
 - Calquera tipo de molestia pública.
 - A formación de mesturas inflamables ou explosivas co aire.
 - A creación de atmosferas molestas, insalubres, tóxicas ou perigosas que impidan ou dificulten o traballo do persoal encargado da inspección, limpeza, mantemento ou funcionamento do sistema.
 - A coloración das augas residuais de tal xeito que non se pode eliminar con ningún dos procesos de tratamento usuais nas estacións depuradoras.
- g) Materias que, por si mesmas ou a consecuencia de procesos ou reaccións que teñan lugar dentro da rede, teñan ou adquiran calquera propiedade corrosiva capaz de danar ou deteriorar os materiais do sistema ou prexudicar o persoal encargado da súa limpeza e conservación.
- h) Residuos de natureza radioactiva.
- i) Residuos industriais ou comerciais que, polas súas concentracións ou características tóxicas ou perigosas, requiran un tratamento específico ou un control periódico dos seus efectos nocivos potenciais.
- j) As verteduras que por si mesmas ou a consecuencia de transformacións químicas ou biolóxicas que se poidan producir na rede de saneamento dean lugar a concentracións de gases nocivos na atmosfera da rede de sumidoiros superiores aos seguintes límites:
 - Dióxido de carbono: 15000 ppm.
 - Dióxido de xofre: 5 ppm.
 - Monóxido de carbono: 25 ppm.
 - Cloro: 1 ppm.
 - Ácido sulfhídrico: 10 ppm.
 - Ácido cianhídrico: 4,5 ppm.
- k) Residuos sanitarios definidos na vixente normativa nesta materia.
- l) Residuos sólidos ou semisólidos xerados por sistemas de saneamento e depuración.
- m) Residuos de orixe pecuaria.

Anexo IV

Verteduras limitadas

Parámetros	Valor límite	Unidades
Ph	5,5-9	--
1,2-dicloroetano	0,40	mg/l
Aceites e graxas	100	mg/l
Aldehidos	2	mg/l
Aluminio	10	mg/l
Amoníaco	30	mg/l
AOX ⁽¹⁾	2	mg/l
Arsénico	1	mg/l
Bario	10	mg/l
Boro	3	mg/l
BTEX ⁽²⁾	5	mg/l
Cadmio	0,10	mg/l
Chumbo	1	mg/l
Cianhídrico	10	cc/m ³ de ar



Parámetros	Valor límite	Unidades
Cianuro	0,50	mg/l
Cianuros disoltos	1	mg/l
Cloro	1	cc/m3 de ar
Cloruros	2.000	mg/l
Cobre	3	mg/l
Condutividade eléctrica (25° C)	5.000	µS/cm
Cor	Inapreciable en dilución 1/30	
Cromo hexavalente	0,5	mg/l
Cromo total	2	mg/l
DBO ₅	500	mg/l
DQO	1.000	mg/l
Dióxido de xofre	15	mg/l
Estaño	3	mg/l
Fenois totais	1	mg/l
Ferro	10	mg/l
Fluoruros	10	mg/l
Fosfatos	60	mg/l
Fósforo total	40	mg/l
Hidrocarburos	15	mg/l
Hidrocarburos aromáticos policíclicos	0,20	mg/l
Manganeso	5	mg/l
Materias inhibidoras	20	equitox
Mercurio	0,01	mg/l
Níquel	2	mg/l
Nitratos	50	mg/l
Nitróxeno amoniacal	30	mg/l
Nitróxeno total Kjeldahl	40	mg/l
Nonifenol	1	mg/l
Percloroetileno	0,40	mg/l
Pesticidas	0,10	mg/l
Praguicidas totais	0,10	mg/l
Selenio	0,50	mg/l
Sólidos en suspensión	500	mg/l
Sulfatos	400	mg/l
Sulfhídrico	20	cc/m3 de ar
Sulfuros disoltos	0,30	mg/l
Sulfuros totais	1	mg/l
Temperatura	30	°C
Tensioactivos aniónicos ⁽³⁾	6	mg/l LSS
Triacinas totais	0,30	mg/l
Tributilestaño	0,10	mg/l
Triclorobenceno	0,20	mg/l
Zinc	2	mg/l

(1) Poderán observarse valores superiores de AOX naqueles casos en que se cumpran os valores de organoclorados individualizados de este anexo IV.

(2) Suma de benceno, tolueno, etilbenceno e xileno.

Substancias activas co azul metileno expresadas como lauril sulfato sódico (LSS).

Anexo V

Documentación necesaria para a obtención do permiso de vertedura

1. Modelo de solicitude
2. Materias primas e auxiliares ou produtos semielaborados, caudais e usos.
3. Memoria explicativa do proceso industrial con diagramas de fluxo.
4. Descrición dos procesos e operacións causantes das verteduras, réxime e características das verteduras resultantes (previas ao pretratamiento).
5. Sistemas e unidades de tratamento: descrición do sistema de tratamento existente con cálculos hidráulicos de dimensionamentos (volumes, tempos de retención); descrición detallada de equipamentos instalados, potencias de bombeo, materiais de construción, medidas de seguridade para evitar verteduras accidentais, instrumentos de control propostos, proposta de seguimento e control de calidade do efluente, produción e destino de residuos. Condutos e tramo da rede de sumidoiros onde conecta ou pretende conectar en coordenadas UTM.
6. Memoria técnica das instalacións de tratamento (se existen ou se requiren).
7. Verteduras finais ao sumidoiro para cada conduto de evacuación, descrición do réxime de vertedura, volume e caudal, épocas e horarios de vertedura. Composición final da vertedura: análise de cada punto de vertedura.
8. Dispositivos de seguridade adoptados para previr accidentes nos elementos de almacenamento de materias primas ou produtos líquidos elaborados susceptibles de ser vertidos á rede de sumidoiros.
9. Enumeración dos residuos xerados tanto nos procesos de produción como no pretratamiento da vertedura. Presentarase a documentación que acredite a correcta xestión destes.
10. Planos de situación, planos da rede interior e do pretratamiento. Planos de detalle das conexións, pozos e arquetas e dos dispositivos de seguridade.

Anexo VI

Plan de conservación e mantemento dos sistemas de saneamento de augas residuais

1. Definicións
 - 1.1.** Mantemento correctivo: o que se realiza a un elemento do sistema de saneamento como consecuencia dunha avaría, rotura ou unha diminución da calidade do servizo por debaixo dos límites predeterminados. Adoita tratarse dun mantemento non programado, ben que en ocasións é planificable
 - 1.2.** Mantemento preventivo: o que se realiza a un elemento do sistema de saneamento como consecuencia de determinados criterios prefixados (número de horas de funcionamento, períodos de tempo, grao de sucidade etc.) co obxectivo de evitar avarías, roturas ou diminucións no seu rendemento que poida afectar o bo funcionamento do sistema de saneamento. Sempre é un mantemento programado.
 - 1.3.** Mantemento normativo: é a parte do mantemento preventivo que vén establecido pola lexislación sectorial, e que inclúe tanto equipamentos como instalacións (extintores, caldeiras, instalación eléctrica de baixa tensión, etc.)
 - 1.4.** Mantemento preventivo para época estival: é o mantemento que prepara os sistemas de saneamento para os impactos estivais; considérase época estival a comprendida entre xuño e setembro.
 - 1.5.** Conservación: é o mantemento específico da obra civil, edificios, colectores e outros elementos do sistemas de saneamento.
2. Documentos necesarios para a xestión e control da explotación dos sistemas de saneamento.

A documentación que necesariamente debe levarse actualizada é a seguinte:

 - 2.1.** Proxecto das instalacións de depuración, planos das redes de saneamento e os seus elementos e planos da situación dos puntos de vertedura.
 - 2.2.** Recompilación da documentación relativa á legalización das instalacións ou elementos que forman parte do sistema de saneamento; débese proceder á legalización de cantas estean pendentes diso, incluíndo no plan de reposicións, melloras e novos investimentos ás actuacións necesarias para a dita legalización.
 - 2.3.** Inventario das instalacións e equipamentos que forman parte do sistema de saneamento (bombeos, tanques de retención, aliviadoiros etc.), con copia dispoñible nas instalacións da entidade xestora do sistema.
 - 2.3.1.** O inventario de equipamentos debe incluír: descrición, tipo, marca, modelo, número de serie, ano de instalación, custo, potencia e calquera outra característica que se considere de interese.
 - 2.3.2.** A entidade xestora clasificará equipamentos e instalacións incluídos no inventario nunha das categorías seguintes:
 - 2.3.2.1.** Críticos: aqueles cuxa avaría pode supoñer un colapso do sistema de saneamento provocando unha deterioración importante da calidade do efluente cara ao medio receptor, ou ben un custo elevado na súa reparación (transformadores, centrífugas, motores de coxeración, sopradores, bombas etc.). Tamén se inclúen instalacións ou equipamentos con compoñentes cuxo prazo de entrega sexa moi longo, ou cuxa avaría poida ser perigosa para a seguridade das persoas ou instalacións (detectores de gases, pararraios, e en xeral calquera equipamento relacionado coa seguridade).

2.3.2.2. Xerais: o resto de equipamentos e instalacións non incluídos no punto anterior.

2.4. Programa de mantemento preventivo, incluíndo operacións e frecuencia do dito mantemento para os diferentes equipamentos e instalacións. Inclúir fichas de seguimento do mantemento por cada equipamento.

2.5. Programa de inspección da rede de colectores, con identificación dos puntos máis importantes e a frecuencia de inspección, que incluírá o rexistro das inspeccións realizadas. Se o sistema inclúe emisarios submarinos, no programa engadirase, polo menos, unha inspección anual.

2.6. No caso de estacións de tratamento:

- Rexistros de analíticas e caudais de entrada.
- Rexistros de consumos de reactivos.

O inventario e os programas de mantemento e conservación realizaranse en soporte informático e deben facilitarse a Augas de Galicia, cun rexistro das operacións de mantemento correctivo, preventivo, estacional e normativo que se leven a cabo.

Anexo VII

Acta de inspección

Acta de inspección				Acta nº	
Identificación da empresa inspeccionada					
Data		Empresa			
CIF		Dirección			
Poboación		CP		Ref. Censo verteduras	
En presenza de					
Con DNI		Cargo			
Identificación do persoal inspector					
Entidade xestora		Concesionaria			
Nome e apelidos					
Cargo					
Datos xerais					
Consumo de auga	Rede (si/non)		M ³ (ano/mes/día)		Estimado/medido
	Pozo (si/non)		M ³ (ano/mes/día)		Estimado/medido
	Outros		M ³ (ano/mes/día)		Estimado/medido
Caudal vertedura	M ³ (ano/mes/día)		Estimado/medido-equipos		
Sist. depuración si/non			Descrición		
Permiso de vertedura si/non			Data e nº		
Arqueta de vertedura si/non			Situación		
Mostras					
Toma de mostras si/non			Acta tm nº		
Punto tm			Punto vertido ¹		

O inspector levanta acta por duplicado ás horas e entrega unha copia ao responsable da empresa en , a de de

O representante da empresa Sinatura, DNI e selo	O inspector Sinatura e DNI
--	-------------------------------



1-Punto de vertido: rede de saneamento e EDAR de destino

Anexo N°	Acta n°
----------------	---------------

Observacións por parte da inspección

Observacións por parte da empresa inspeccionada

O representante da empresa
Sinatura, DNI e selo

O inspector
Sinatura e DNI

Empresa
Selo, assinatura, nome e DNI

Anexo IX

Condições de preservación de mostras e métodos analíticos

Parámetro para analizar	Tipo de envase ⁽¹⁻²⁾	Técnica de conservación ⁽³⁾	Método analítico ⁽⁴⁾
Temperatura		Para realizar “in situ”	Termometría.
pH	Indiferente	-	Potenciometría.
Conductividade	Indiferente	Refrigeración	Conductimetría.
Sales solubles	Indiferente	Refrigeración	Conductimetría. Gravimetría.
Materias en suspensión (MES)	Indiferente	Refrigeración	Filtración en discos de fibra de vidro (norma UNE ou similar).
Demanda química de oxíxeno (DQO)	Indiferente (vidro no caso de valores baixos)	Acidificación ata pH<2 con H2SO4 e refrigeración	Método do dicromato potásico. Norma UNE 77-004-89 ou similar.
Demanda bioquímica de oxíxeno (DBO5)	Indiferente (vidro no caso de valores baixos)	Refrigeración	Método manométrico. Método de dilucións.
Aceites e graxas e/ou hidrocarburos totais	Vidro	Acidificación ata pH<2 con H2SO4 ou HCl	Gravimetría. Espectrofotometría infravermella (IR). Cromatografía de gases (CG).
Materias inhibidoras (toxicidade)	Vidro	Refrigerar ou conxelar en función do tempo de almacenamento previo á análise	Inhibición de luminescencia de vidro Fischeri (norma UNE-EN-ISO 11348-3).
Resto de parámetros (N-NH4, NTK, N-NO3, SO4 -3 etc.) agás os descritos a continuación	Indiferente	Refrigeración	Espectrofotometría UV-Visible. Cromatografía iónica (CI). Potenciometría etc.
Cianuros	Indiferente	Adición de NaOH ata pH>12, refrigeración na escuridade	Espectrofotometría UV-Visible ou potenciometría logo de destilación.
Fósforo total	Vidro	Refrigeración	UV-Visible logo de dixestión. ICP-Masas.
Cloruros	Indiferente	-	Volumetría. Potenciometría. Cromatografía iónica (CI).
Fluoruros	Plástico	-	Potenciometría UV-Visible. Cromatografía iónica.
Metais pesados (agás mercurio e cromo VI)	Plástico ou vidro lavado con HNO3	Acidificación ata pH<2 con HNO3	Absorción atómica, ICP-Masas. ICP-Óptica (OES).
Mercurio	Plástico ou vidro lavado con HNO3	Acidificación ata pH<2 con HNO3 e refrigeración a 4°C	Absorción atómica por vapor frío. ICP-Masas.
Cromo VI	Indiferente	Refrigeración	UV-Visible.
Sulfuros	Plástico ou vidro	Refrigeración e adición de 4 gotas de acetato de Zn 2N/100 ml de mostras e NaOH ata pH>9	Espectrofotometría UV-Visible. Cromatografía iónica.
Fenois totais	Indiferente	Refrigerar e acidificar ata pH<2 con H2SO4	Espectrofotometría UV-Visible. Cromatografía de gases. HPLC.

1. De acordo coas condicións de conservación establecidas no Standard Methods for the examination of water and wastewater. 20th Edition.

2. De acordo coas condicións de conservación establecidas no Standard Methods for the examination of water and wastewater. 20th Edition.

3. Os volumes tomados para cada parámetro dependerán da concentración do contaminante que cómpre determinar e da técnica analítica asociada. En todo caso, o laboratorio encargado da determinación analítica fixará o volume necesario de mostra en función dos seus procedementos de traballo.

4. Os métodos analíticos que se seguirán para a determinación de cada un dos parámetros estarán baseados en normas UNE-EN, EN, UNE ou en metodoloxía aceptada internacionalmente.

Anexo X

Cálculo do custo de sanción por incumprimento dalgún dos parámetros limitados

Coeficiente de contaminación para parámetros limitados

Parámetro	Valor límite	Factor contaminación
Ph	5,5-9	0,50 (por cad 0,1 un. pH desviación)
1,2-dicloroetano	0,40 mg/l	12,5
Aceites e graxas	100 mg/l	10
Aldehidos	2 mg/l	1,25
Aluminio	10 mg/l	1
Amoníaco	30 mg/l	1
AOX	2 mg/l	1,25
Arsénico	1 mg/l	12,50
Bario	10 mg/l	1,25
Boro	3 mg/l	1,25
BTEX	5 mg/l	12,50
Cadmio	0,10 mg/l	12,50
Chumbo	1 mg/l	12,50
Cianhídrico	10 cc/m3 de ar	1
Cianuro	0,50 mg/l	12,50
Cianuros disoltos	1 mg/l	12,50
Cloro	1 cc/m3 de ar	12,50
Cloruros	2.000 mg/l	0,50
Cobre	3 mg/l	12,50
Condutividade	5.000 µS/cm	0,20
Cromo hexavalente	0,5 mg/l	12,50
Cromo total	2 mg/l	12,50
DBO ₅	500 mg/l	0,50
DQO	1.000 mg/l	0,50
Dióxido de xofre	15 mg/l	1
Estaño	3 mg/l	1,25
Fenois totais	1 mg/l	1,25
Ferro	10 mg/l	1,25
Fluoruros	10 mg/l	1
Fosfatos	60 mg/l	1
Fósforo total	40 mg/l	1
Hidrocarburos	15 mg/l	1
Hidrocarburos arom. policíclicos	0,20 mg/l	12,50
Manganeso	5 mg/l	1,25
Materias inhibidoras	20 equitox	1
Mercurio	0,01 mg/l	12,50
Níquel	2 mg/l	1,25

Parámetro	Valor límite	Factor contaminación
Nitratos	50 mg/l	1
Nitróxeno amoniacal	30 mg/l	1
Nitróxeno total Kjeldahl	40 mg/l	1
Nonifenol	1 mg/l	12,50
Percloroetileno	0,40 mg/l	12,50
Pesticidas	0,10 mg/l	12,50
Praguicidas totais	0,10 mg/l	12,50
Selenio	0,50 mg/l	12,50
Sólidos en suspensión	500 mg/l	0,50
Sulfatos	400 mg/l	0,10
Sulfhídrico	20 cc/m3 de ar	12,50
Sulfuros disoltos	0,30 mg/l	12,50
Sulfuros totais	1 mg/l	12,50
Temperatura	30 °C	1
Tensioactivos aniónicos	6 mg/l LSS	1,25
Triacinas totais	0,30 mg/l	12,50
Tributilestaño	0,10 mg/l	12,50
Triclorobenceno	0,20 mg/l	12,50
Zinc	2 mg/l	1,25

Contra este acordo, interporase recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da Xurisdición Contencioso-Administrativa.

Vilamartín de Valdeorras. O alcalde. Asdo.: Enrique Álvarez Barreiro.

Asinado dixitalmente na marxe.



Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio del Reglamento de los Servicios Públicos de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales y de su Uso, cuyo texto íntegro se publica, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

«Por Providencia de la Alcaldía, con fecha 24 de agosto de 2021, se solicitó un informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la legislación aplicable para la aprobación de la Ordenanza Municipal Reguladora de los Servicios Públicos de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales.

Teniendo en cuenta dicho informe, el resultado de la consulta pública efectuada a través del portal web de este ayuntamiento y el proyecto elaborado por los servicios municipales de la Ordenanza Municipal Reguladora de los Servicios Públicos de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, en el que se tuvieron en cuenta las aportaciones realizadas durante el trámite de consulta pública, recibidas en este ayuntamiento, así como el informe del secretario sobre el proyecto.

Y teniendo en cuenta también que el proyecto estuvo expuesto al público y no se recibieron aportaciones durante el trámite de consulta pública, como así lo acredita el certificado de Secretaría, y el informe de Secretaría y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, acordamos:

Primero. Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora de los Servicios Públicos de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales en los términos en que consta en el expediente.

Segundo. Someter dicha ordenanza municipal a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o alegaciones, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o aportaciones en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

Simultáneamente, publicar el texto de la ordenanza municipal en el portal web del ayuntamiento:

[<http://vilamartindevaldeorras.sedelectronica.gal>] con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y solicitar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.

Tercero. Facultar al alcalde para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto.»

«Reglamento de los Servicios Públicos de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales y de su Uso del Ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras

Preámbulo

La Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo, relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas, señala la necesidad de que los vertidos de aguas residuales industriales que sean incorporadas al sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas, sufran un tratamiento previo para garantizar, principalmente, que no tengan efectos nocivos sobre las personas y el medio ambiente, y que no deterioren las infraestructuras de saneamiento y depuración.

La Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de Aguas de Galicia, declara en su artículo 32, de interés de la Comunidad Autónoma de Galicia el servicio de depuración de aguas residuales urbanas cuyo ámbito material comprende la regulación, planificación, aprobación definitiva de proyectos, la construcción y la gestión, explotación y mantenimiento de estaciones depuradoras de aguas residuales, redes de colectores generales y conducciones de vertido que formen parte del Plan Gallego de Saneamiento. El artículo 27 de la misma ley reserva a la competencia municipal la prestación del servicio de alcantarillado y el control de los vertidos a estas redes.

El Decreto 141/2012, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Marco del Servicio Público de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de Galicia en su disposición transitoria primera establece que las entidades locales adecuarán sus ordenanzas y reglamentos sobre planificación, diseño, uso y vertidos a las redes de saneamiento públicas a lo dispuesto en este reglamento marco en el plazo de dos años a contar desde su entrada en vigor según lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 9/2010 de Aguas de Galicia.

Independientemente de lo indicado en las normativas anteriores, se establece que las acometidas de desagüe particulares, es decir, las que discurren en terreno público desde la arqueta de salida del inmueble hasta la conexión con la red general de alcantarillado serán responsabilidad del Ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras. Cualquier incidencia en las mismas por funcionamiento ordinario como pueden ser atascos o averías no negligentes del propietario del inmueble serán responsabilidad del ayuntamiento.

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y finalidad

El presente reglamento de servicio tiene por objeto regular los vertidos de aguas residuales a la red de alcantarillado público, así como establecer las características y condiciones técnicas de las conexiones particulares al mismo. Se detallarán las condiciones a las que deben ajustarse estos elementos, usos permitidos de esta red pública de alcantarillado y las instalaciones complementarias del Ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras.

Conforme con este objetivo general, las finalidades son:

a) Regular las condiciones a las que deberá ajustarse el uso de la red municipal de alcantarillado y de sus obras e instalaciones complementarias.

b) Garantizar la evacuación y el tratamiento de las aguas residuales de manera eficaz con fin de preservar el estado de las masas de agua, y posibilitar sus más variados usos, incluyendo su reutilización.

c) Adecuar la calidad del agua de los efluentes de las estaciones depuradoras al cumplimiento de la normativa básica sobre depuración de aguas residuales urbanas, sin perjuicio del respeto a los objetivos ambientales establecidos en la legislación y en la planificación hidrológica aplicables.

d) Prohibir el vertido a las redes de alcantarillado y colectores de aguas residuales de origen industrial, agrícola y ganadera, cuyas características incumplan lo exigido en este reglamento, o puedan alterar el correcto funcionamiento de las instalaciones afectadas por el servicio.

e) Garantizar que el conjunto de los vertidos de la red de saneamiento municipal se adecúa a las características de diseño de la correspondiente instalación de depuración.

f) *Gestión eficiente de las instalaciones a partir de un diseño coherente con las instrucciones técnicas para obras hidráulicas en Galicia, aprobadas por Aguas de Galicia.*

g) *Adecuar los permisos de vertido a las exigencias y requerimientos del progreso técnico, adecuación que no será indemnizable y cuyo incumplimiento podrá dar lugar a la suspensión y la revocación del permiso, que no tendrán carácter sancionador.*

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Será de aplicación a todos los usuarios que realicen vertidos, directos o indirectos, tanto de naturaleza doméstica como industrial, de aguas residuales y pluviales, a los sistemas de saneamiento y depuración de aguas residuales que viertan o se integren en la red pública que gestiona el Ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras o la entidad gestora correspondiente, de ser el caso, que se entiende como la persona física o jurídica de cualquier naturaleza que efectivamente realice la gestión de las redes de alcantarillado, así como la depuración de las aguas residuales procedentes de dichas redes, pudiendo ser una misma entidad gestora para todo el proceso, o bien diferentes entidades gestoras para la red de alcantarillado y el sistema de depuración de aguas residuales.

Artículo 3. Definiciones

A efectos de este reglamento se establecen las definiciones siguientes:

a) *Sistema público de saneamiento y depuración de aguas residuales: conjunto de bienes de dominio público interrelacionados, compuesto por una o más redes locales de alcantarillado, colectores, estaciones de bombeo, conducciones de vertido, estación depuradora de aguas residuales y otras instalaciones de saneamiento asociadas, con objeto de recoger, conducir hasta la estación y sanear, de manera integrada, las aguas residuales generadas en uno o más municipios o en parte de uno o más municipios. Las acometidas al sistema formarán parte del sistema público a diferencia de lo que se indica en las normativas vigentes por acuerdo del Ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras.*

b) *Aguas residuales urbanas: aguas residuales domésticas o la mezcla de las mismas con aguas residuales no domésticas, así como con aguas de escorrentía pluvial.*

c) *Aguas residuales domésticas: las aguas residuales procedentes de los usos residenciales de las viviendas, actividades comerciales sin almacenaje, oficinas y talleres integrados en las viviendas, generadas principalmente por el metabolismo humano y las actividades domésticas.*

d) *Aguas residuales no domésticas (o industriales): las aguas residuales vertidas desde establecimientos en los que se efectúe cualquier actividad industrial, agrícola o ganadera, que no sean aguas residuales domésticas o de escorrentía pluvial. Se entenderá por actividad industrial aquella que consista en la producción, transformación, manipulación, reparación y almacenaje de materias primas y productos manufacturados.*

e) *Aguas blancas: las aguas que no fueron sometidas a ningún proceso de transformación de manera que su potencial capacidad de perturbación del medio es nula y, por lo tanto, no deben ser conducidas mediante los sistemas públicos de saneamiento. Su procedencia es diversa: aguas destinadas al riego agrícola, aguas subterráneas, aguas superficiales, fuentes o manantiales, y aguas procedentes de la red de abastecimiento.*

f) *Aguas pluviales: las producidas simultáneamente o inmediatamente a continuación de cualquiera forma de precipitación natural y como resultado de la misma. Las aguas de escorrentía pluvial tendrán carácter de aguas blancas o de aguas residuales urbanas en función de la posibilidad de alteración de los objetivos de calidad del medio receptor. Así mismo, tendrán esta consideración las aguas de refrigeración en función de sus características.*

g) *Residuos sólidos o semisólidos generados: los lodos originados en los sistemas públicos de saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas, así como el resto de residuos generados en los sistemas públicos de saneamiento y depuración.*

h) *Entidad gestora: la Administración pública que tiene encomendada la gestión de cada uno de los sistemas públicos de saneamiento y depuración de aguas residuales, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26 y 27 de la Ley 9/2010, de Aguas de Galicia con independencia de que el servicio se preste directa o indirectamente.*

i) *Estación depuradora de aguas residuales: conjunto de instalaciones necesarias para, como mínimo, el tratamiento físico, fisicoquímico o biológico de las aguas residuales domésticas.*

j) *Alcantarillado público: todo conjunto subterráneo de saneamiento construido o aceptado por el ayuntamiento para servicio general de su territorio o parte del mismo, de los que su limpieza y conservación le pertenece al ayuntamiento o, por adjudicación de los mismos, a la empresa adjudicataria.*

k) *Acometida: conjunto de elementos interconectados que unen la red pública de saneamiento con la instalación privada de una vivienda o edificio.*

l) *Imbornal: toda instalación compuesta de boca y dispositivo de caída y conducción hasta la red de alcantarillado, destinado a recoger y conducir a la red de alcantarillados públicos las aguas superficiales de escorrentías de una vía pública*

m) *Redes unitarias: aquellas que constan de una sola canalización por la que en tiempo seco circulan aguas residuales urbanas y en tiempo de lluvia asume también la función de drenar las aguas pluviales, provocándose una mezcla de ambos tipos de aguas.*

n) *Redes separativas: aquellas que constan de dos canalizaciones independientes; una de ellas transporta las aguas residuales de origen doméstica, comercial o industrial hasta la estación depuradora, y la otra conduce las aguas pluviales hasta el medio receptor, o hasta un posible sistema de tratamiento previo a su vertido.*

o) *Informe de vertido: el informe obligatorio que deberá emitir el servicio, en todas las solicitudes de conexión a la red de alcantarillado.*

Artículo 4. Titularidad de los servicios y forma de gestión

La entidad gestora de los servicios de saneamiento es del Ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras.

La entidad gestora de los Servicios de Depuración de Aguas Residuales es el Consorcio de Aguas de Valdeorras.

El Ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras gestiona de forma directa la administración y explotación de los servicios de alcantarillado a los que se refiere este reglamento, sin perjuicio de que en un futuro pueda encomendar la gestión a otra entidad.

El Consorcio de aguas de Valdeorras gestiona de forma directa la administración y explotación de los servicios de depuración a los que se refiere este reglamento.



Artículo 5. De las redes de saneamiento y sus elementos

1. Las administraciones competentes desenvolverán acciones para la paulatina sustitución de redes unitarias por redes separativas siempre que sea posible, garantizando la calidad del agua pluvial en su vertido al medio receptor o en su reutilización, bien mediante la aplicación de técnicas de drenaje urbana sustentable en origen o bien estructurales.

2. En los casos en que resulte imposible la separación de las redes se aplicarán las técnicas de drenaje urbana sustentable en origen para minimizar la entrada de agua pluvial en los sistemas de saneamiento, así como las técnicas de drenaje urbana sustentable estructurales para garantizar la gestión eficaz del volumen de agua resultante tanto en la red como en la estación depuradora de aguas residuales, así como para garantizar la calidad del efluente vertido al medio receptor.

3. Tanto en el caso de redes separativas como unitarias se garantizará la compatibilidad de los vertidos al medio receptor con la legislación vigente, de manera que se asegure la capacidad del medio para recibir estos efluentes, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. Los vertidos al medio se realizarán a través de la estación depuradora, desagües u otros elementos que formen parte de la red, los cuales estarán perfectamente identificados.

Capítulo II. Condiciones, derechos y obligaciones

Artículo 6. Condiciones previas para la conexión

1. Para la conexión de un nuevo usuario al sistema público de saneamiento es necesario que la red local de alcantarillado se encuentre en servicio y que el vertido del usuario cumpla las condiciones establecidas en este reglamento

2. De conformidad con el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, los vertidos de aguas residuales no domésticas en los sistemas de saneamiento o en los sistemas de depuración serán objeto de tratamiento previo que sea necesario para:

a) Garantizar que los vertidos de las instalaciones de tratamiento no tengan efectos nocivos sobre el ambiente y no impidan que las aguas receptoras cumplan los objetivos de calidad de la normativa vigente.

b) Proteger la salud del personal que trabaje en los sistemas de saneamiento y depuración.

c) Garantizar que las instalaciones de los sistemas de saneamiento y depuración y los equipamientos correspondientes no se deterioren.

d) Garantizar que no se obstaculice el funcionamiento de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales.

e) Garantizar que los lodos puedan evacuarse con completa seguridad de manera aceptable desde la perspectiva ambiental. En ningún caso se autorizará a su evacuación al alcantarillado o al colector.

Artículo 7. Uso obligado de la red de alcantarillado

1. Se declarará de recepción obligatoria el servicio de saneamiento y depuración para todos aquellos titulares de edificaciones viviendas donde esté establecido el servicio por parte del ayuntamiento por razón de higiene, sanitarias y medioambientales.

2. Están obligados al uso de la red de alcantarillado todas las instalaciones situadas a menos de 15 m de dicha red de alcantarillado.

3. La administración competente concederá la licencia de conexión a la red de saneamiento solicitada por los interesados en las condiciones que este reglamento establece. En los casos en los que no conste solicitud por parte del propietario, y sea de aplicación a lo dispuesto en el punto 2 de este artículo, se le requerirá al mismo para que aporte la documentación pertinente en el plazo de 15 días. En el caso de desatender el referido requerimiento, se actuará de oficio y se dará de baja el contrato según los datos que obren o consten en el ayuntamiento.

4. A efectos de lo dispuesto en el presente reglamento, se establece como requisito esencial para todo inmueble, la conexión a la red general de saneamiento. En consecuencia, no se concederán licencias cuando en los correspondientes proyectos de obra que se presenten ante la Administración municipal no conste la conexión con la red general de saneamiento.

5. Los edificios que dispongan de fachada a un vial en el que exista red de alcantarillado deberán verter sus aguas residuales a través de la correspondiente acometida. En el caso de que la edificación tenga fachada a más de una vía pública, el propietario podrá escoger el alcantarillado público a que va a verter salvo que existan condiciones técnicas que lo impidan.

6. Cuando en suelo urbano, no exista alcantarillado público frente al solar, el propietario deberá conducir las aguas residuales hasta el alcantarillado más próximo mediante la construcción de una prolongación de la red que podrá hacerse mancomunadamente por todos los propietarios de fincas situadas en el mismo tramo. Dicha prolongación deberá ajustarse a las alineaciones y rasantes de los viales previstos en el planeamiento vigente. Estarán obligados a dicha conexión todos aquellos usuarios que tengan la red general de alcantarillado a menos de 100 m de sus viviendas o instalaciones, excepto que existan informes realizados por la Administración competente o entidad gestora que concluyan con la imposibilidad o excesiva dificultad de llevar a cabo la acometida o ampliación de red necesaria.

7. Los edificios existentes a la entrada en vigor de este reglamento deberán ajustarse a las siguientes condiciones:

- Si disponen de pozo negro o fosa séptica, y técnicamente es posible su conexión a la red de alcantarillado, los propietarios estarán obligados a conectarse a través de la correspondiente acometida y a anular el pozo negro o fosa séptica.

- En el caso de no existir red de alcantarillado, las instalaciones deberán disponer de un sistema propio de tratamiento de aguas residuales y obtener la correspondiente autorización de vertido otorgada por el organismo de cuenca competente sin perjuicio de la obligación de conectar en el alcantarillado público cuando este se construya.

8. Los establecimientos no domésticos deberán unificar los vertidos generados en los distintos procesos productivos minimizando en medida de lo posible, siempre que sea técnica y económicamente viable, el número de puntos de conexión a los colectores. En el caso de las aguas pluviales, deberán aplicarse las oportunas técnicas de drenaje urbano sostenible, conforme

con las instrucciones técnicas para obras hidráulicas en Galicia, aprobadas por Aguas de Galicia.

Artículo 8. Obligaciones de la entidad gestora

La entidad gestora del servicio, estará sujeta al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Prestar el servicio a todo aquel usuario que lo solicite en los términos establecidos en el presente reglamento.
2. Mantener las instalaciones y las condiciones sanitarias de acuerdo con la normativa vigente aplicable.
3. Mantener permanentemente la disponibilidad y regularidad del servicio mediante la vigilancia, conservación y reparación de todas las instalaciones incluidas en el.
4. Facturarles a los usuarios de acuerdo con la tarifa vigente aprobada por el organismo competente.
5. Realizar campañas de información y sensibilización de la población en general y de los usuarios con vertidos no domésticos en particular, con el fin de reducir los vertidos a la red de saneamiento de sustancias y productos tóxicos del hogar, talleres, etc.
6. Facilitar a los técnicos redactores de proyectos las características técnicas de la red.
7. Disponer de un servicio permanente de atención a los suscritores.

Artículo 9. Derechos de la entidad gestora

La entidad gestora tendrá los siguientes derechos:

1. Percibir las cantidades que correspondan según la aplicación de las tarifas aprobadas.
2. Disponer de una retribución económica suficiente para el mantenimiento del equilibrio económico.
3. Inspeccionar y revisar las instalaciones interiores de los usuarios.

Artículo 10. Obligaciones del usuario

El suscriptor estará sujeto a las siguientes obligaciones.

1. Satisfacer puntualmente el importe de los servicios de acuerdo con las tarifas vigentes aprobadas.
2. Verter de la forma establecida y conforme a los usos contratados.
3. Abonar las cantidades resultantes de las liquidaciones que, por error, fraude o avería se le puedan imputar.
4. Permitir la entrada en el local al personal del servicio, que irá debidamente identificado, para instalar los elementos que sean necesarios al inspeccionar las instalaciones.
5. Cumplir las condiciones y obligaciones técnicas y administrativas contenidas en el contrato o póliza o en el permiso de vertido.

6. Comunicar a la entidad gestora o Administración competente cualquier modificación de la instalación interior que suponga una modificación de los puntos de vertido.

Artículo 11. Derechos del usuario

El usuario de los servicios gozará de los siguientes derechos:

1. Disponer de las condiciones técnicas adecuadas para la normal evacuación de las aguas residuales conforme con las instalaciones existentes.
2. Recibir la facturación de los servicios de saneamiento y depuración de acuerdo con las tarifas vigentes en cada momento.
3. Solicitar a la entidad gestora las aclaraciones, informaciones o al asesoramiento que precise, así como recibir contestación por escrito de las consultas formuladas por este procedimiento.

4. Formular las reclamaciones administrativas que considere convenientes acreditando su condición de titular del contrato o de representante legal.

5. Ser informado de todas las cuestiones derivadas de la prestación y funcionamiento del servicio que precise.

Artículo 12. Acometidas

1. Sin perjuicio de lo establecido en el presente reglamento, la construcción de cualquier elemento de la red de alcantarillado, acometidas, imbornales, etc., se ajustará a lo dispuesto en el anexo I (normas de ejecución de acometidas y ampliaciones de la red de alcantarillado y de pluviales) y por la normativa urbanística del ayuntamiento, así como por la reglamentación técnica en vigor.

2. Las aguas residuales de un edificio se conducirán a la red de alcantarillado a través de la acometida que constará básicamente de una arqueta de registro pegada a la línea de la fachada y construida siempre en la vía pública y de un conducto transversal a la calle que conectará dicha arqueta con la red de alcantarillado. Las acometidas deberán conducir por separado las aguas pluviales y residuales.

3. Deberá instalarse un sifón general o un sistema general en cada edificio para evitar el paso de gases. Entre la acometida de la conducción y el sifón general del edificio se dispondrá de un tubo de ventilación, sin sifón ni cierre.

4. Las acometidas serán construidas únicamente por la entidad gestora del servicio que podrá ser el propio ayuntamiento o una persona física o jurídica vinculada a la Administración. Esta construcción será a cargo del interesado, según las tarifas de precios aprobadas en la ordenanza fiscal correspondiente. Desde el servicio se llevarán a cabo las acometidas siguiendo las normas de ejecución de acometidas del anexo I. Todos los gastos derivados de las actuaciones de conexión al sistema serán a cargo del cliente/propietario, sin embargo, a partir de la ejecución de la acometida y su puesta en marcha todos los gastos de conservación y mantenimiento, serán por cuenta del usuario particular o cliente, siendo el responsable de su mantenimiento.

5. La limpieza de las acometidas domiciliarias serán realizadas por el servicio de limpieza de la entidad gestora, siempre y cuando las deficiencias vengán originadas por un uso adecuado de las instalaciones y la misma cuente con oportuna licencia municipal. En el caso de uso negligente por parte del abonado o de un tercero los costes derivados de la posta en marcha del servicio correrán a cargo del mismo.

En el caso de que la acometida fuese realizada por la entidad gestora también se establece la responsabilidad de la reparación.

6. El solicitante de la licencia de acometida presentará un plano de la red de desagüe interior del inmueble en planta y alzado a escalas 1:100 o 1:50 detallando expresamente los sifones generales y la ventilación aérea.

7. En la construcción de acometidas además de cumplirse las disposiciones y dimensiones adecuadas para un desagüe correcto, deberán cumplirse las siguientes condiciones:

a) La instalación interior deberá asegurar la ventilación aérea y el aislamiento sifónico de las bajantes de forma que se impida la decantación de sólidos y acumulación de flotantes tal y como refleja el esquema del anexo II.

b) En las instalaciones hoteleras y asimiladas, hospitales, obradores, estaciones de servicio, talleres automovilísticos, garajes y aquellas establecidas en la normativa específica, se



construirá una arqueta decantadora de grasas y sólidos antes de la acometida y en el interior de la propiedad.

c) En las instalaciones industriales, la red de desagüe interior se completará con un pretratamiento que asegure que el efluente reúne las condiciones que se exigen en este reglamento.

8. Las acometidas construidas por empresas distintas al servicio, solamente admitidas en caso de obras completas de renovación de calles, antes de su entrada en funcionamiento, tendrán que ser inspeccionadas por el propio servicio. El coste de esta inspección vendrá determinado por la ordenanza fiscal o el cuadro de precios correspondiente.

9. Cuando el nivel del desagüe particular no permita su conexión a la red de alcantarillado por gravedad, la elevación deberá ser realizada por el propietario de la finca. En caso de que la impulsión discurra por terreno público, el servicio solo autorizará la acometida de la primera vivienda y a partir de la segunda solicitud, el ayuntamiento construirá un bombeo para elevar todas las aguas residuales de esa zona.

Artículo 13. Prolongación de las redes de alcantarillados. Redes de alcantarillados de nueva construcción

1. Para los efectos de este reglamento, se considerará que es necesario realizar una ampliación o mejora de la red de alcantarillado existente, en los siguientes casos:

- Cuando, aunque que exista red de alcantarillado en algún terreno público lindante con inmueble, la acometida suponga un aumento de caudal que la red existente no pueda asumir.

- Cuando no exista red en el vial público a lo largo del frente de la parcela del inmueble.

- Cuando la red existente sea red primaria o impulsión.

2. Cuando sea necesario efectuar una ampliación de la red general para ejecutar una acometida, correrán por cuenta del solicitante la totalidad de los gastos que se originen. A la finalización de las obras, estas pasarán a ser de propiedad municipal y se podrán conectar a esta red las acometidas ya existentes.

3. Las ampliaciones de la red deberán discurrir, con carácter general, por terrenos de dominio público. Si existen tramos situados en terreno privado, los propietarios afectados por el paso de la tubería, pondrán a disposición del ayuntamiento y/o Administración competente una franja de tres metros de ancho a lo largo de su recorrido y no podrán obstaculizar el acceso del personal o de la maquinaria para su reparación o inspección. En los casos en que el solicitante de la ampliación de red no sea el propietario de los terrenos por los que va a discurrir la tubería, deberá acordar con el propietario la adquisición del terreno necesario, o bien, constituir una servidumbre de acueducto e inscribirla en el Registro de la Propiedad.

4. Una vez construida una nueva red de alcantarillado pública, se procederá a la anulación de todos los desagües particulares que fuesen autorizados con carácter provisional siendo obligatoria la conexión directa a los nuevos alcantarillados.

5. En ningún caso se le podrán exigir a la entidad gestora responsabilidades por el hecho de que a través del desagüe puedan entrar en una finca particular aguas procedentes del alcantarillado público. Las fincas particulares deben disponer de sistemas antirretorno para evitar la entrada de aguas procedentes de las redes públicas de alcantarillado.

Capítulo III. Permiso de vertido

Artículo 14. Condiciones para la utilización del sistema público de saneamiento y depuración

1. Quedan obligadas a obtener permiso de vertido al sistema público de saneamiento y depuración de aguas residuales y a

respetar en todo momento las prohibiciones y limitaciones establecidas respectivamente en los anexos III y IV de este reglamento, las siguientes personas usuarias:

a) Los/as usuarios/as no domésticos/as cuya actividad este comprendida en los correspondientes epígrafes de la vigente CNAE-2009, aprobada por el Real Decreto 475/2007, equivalentes a los epígrafes C, D, Y F del CNAE-93, según los cuadros de equivalencias entre la CNAE-93 y la CNAE-2009 elaborados por el Instituto Nacional de Estadística, así como aquellos otros/as usuarios/as no domésticos/as cuyo vertido sea superior a 2.000 metros cúbicos anuales.

b) Los usuarios con un volumen de vertido inferior a 2.000 metros cúbicos anuales pero que originen contaminación especial en los términos del artículo 47.1.c) de la Ley 9/2010, de Aguas de Galicia.

2. El resto de personas usuarias cuya actividad genere aguas residuales domésticas deberán cumplir las disposiciones y normativa del presente reglamento.

3. En cuanto al sistema de depuración se cumplirán las condiciones impuestas en las autorizaciones de vertido al canal público o al dominio público marítimo terrestre que dicte la autoridad de cuenca competente.

Artículo 15. Prohibiciones y limitaciones

1. Están prohibidas:

a) El vertido al sistema de saneamiento y depuración de las sustancias relacionadas en el anexo III de este reglamento.

b) La dilución para alcanzar los niveles de emisión que permitan el vertido al sistema, excepto en los supuestos de emergencia o de peligro inminente. En estos supuestos se deberá realizar la comunicación inmediata de estas circunstancias a la entidad gestora, la cual deberá adoptar las medidas que en cada caso fuesen pertinentes.

c) El vertido de aguas pluviales al sistema cuando se pueda adoptar una solución técnica alternativa.

d) El vertido de aguas blancas al sistema.

2. Los vertidos que contengan sustancias de las relacionadas en el anexo IV (vertidos limitados) de este reglamento deberán respetar en todo momento las limitaciones que se especifiquen en el contenido del permiso de vertido u otras para sustancias no especificadas en dicho anexo que la entidad gestora u organismo que autorice el permiso considere, con el fin de proteger los sistemas de saneamiento y depuración o el medio al que vierte. En aquellos parámetros del anexo IV para los cuales no se especifiquen limitaciones en el contenido del permiso de vertido, las limitaciones serán las especificadas en dicho anexo. No se admitirá la dilución para alcanzar dichos límites y el incumplimiento de esta prohibición será tipificado por las ordenanzas y los reglamentos locales y será sancionado de conformidad con el régimen establecido en el artículo 85.b) de la Ley 9/2010, de Aguas de Galicia.

3. El permiso de vertido podrá establecer valores más restrictivos que los previstos en el anexo IV de este reglamento y, así mismo, podrá establecer limitaciones de caudal respecto de parámetros específicos, todo eso en función de la capacidad del sistema.

4. Después de consulta en la Administración competente, la Confederación Hidrográfica del Miño - Sil podrá adoptar limitaciones diferentes de las establecidas en el punto anterior cuando, en aplicación de las mejores técnicas disponibles, se consiga para una misma carga contaminante vertida al sistema una disminución del caudal de vertido indicado en el permiso

correspondiente mediante el empleo de sistemas de ahorro de agua por parte de la persona titular del permiso.

Artículo 16. Solicitud de permiso de vertido

Antes de efectuar ningún vertido de aguas residuales al sistema, las personas usuarias de nuevas acometidas titulares de las actividades indicadas en el artículo 9.1. deben presentar solicitud ante el ayuntamiento para el correspondiente permiso de vertido y presentar, como mínimo, la documentación que se indica en el anexo V de este reglamento. Dicha documentación será remitida por parte del ayuntamiento a la entidad concesionaria (diputación, Consorcio de Aguas de Valdeorras, etc.) dichos permisos de vertido. Esta entidad podrá exigir mayor documentación al solicitante.

En la resolución de concesión del permiso de vertido se indicarán entre otros, los límites cuantitativos del volumen de vertidos, los límites máximos admisibles de las características cualitativas del vertido, la instalación de arquetas u otras instalaciones que permitan tareas de inspección y control, número de inspecciones anuales a realizar con cargo al responsable del vertido, etc. Así como podrá establecer limitaciones, condiciones y garantías en relación al aforo de caudales, horarios de vertido, pretratamiento, toma de muestras, equipos de medición, programas de seguimiento, etc.

Artículo 17. Revisión del permiso de vertido

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 16/2002, do 1 de julio, de Prevención y Control integrados de la contaminación, o permiso de vertido al sistema de saneamiento deberá revisarse, luego de audiencia del interesado, cuando se produzca algún cambio significativo en la composición o en el volumen del vertido, cuando se alteren sustancialmente las circunstancias que motivaron su otorgamiento, o cuando sobrevengan otras circunstancias que, de existir anteriormente, tendrían justificado su denegación o su otorgamiento en términos diferentes.

2. En todo caso, se procederá a la revisión del permiso:

a) Cuando la carga contaminante vertida por una actividad resulte significativa en relación con el total tratado por el sistema y pueda dificultar su depuración en las condiciones adecuadas.

b) Cuando el efecto aditivo de vertidos de las mismas características pueda dificultar el tratamiento del sistema en dichas condiciones adecuadas.

3. En caso de que la revisión comporte la modificación de las condiciones de vertido al sistema, la entidad concesionaria del permiso podrá conceder a la persona titular del permiso un plazo de adaptación que no excederá de un año contado desde la aprobación de la revisión.

4. Si la persona titular del permiso no realizase las modificaciones en el plazo que, para el efecto, se le indique, podrá declararse la caducidad del permiso de vertido sin perjuicio de la imposición de las sanciones oportunas.

5. En ningún caso la revisión del permiso de vertido comportará para o su titular derecho a ninguna indemnización.

Artículo 18 - Revocación del permiso de vertido

El permiso de vertido al sistema de saneamiento y depuración podrá ser revocado, después de audiencia de su titular, en los siguientes supuestos:

a) Como consecuencia de la revocación de la autorización o licencia que permita el desarrollo de la actividad que causa el vertido.

b) Por incumplimiento de las condiciones establecidas el permiso otorgado.

c) Por incumplimiento de los requerimientos efectuados para adecuar el vertido a las condiciones establecidas en el permiso.

d) Como consecuencia de una sanción que lleve implícita la pérdida del permiso.

e) La no aceptación o incumplimiento de las modificaciones del permiso de vertido impuestas como consecuencia de su revisión.

Artículo 19. Obligaciones del titular del permiso de vertido

La persona titular del permiso de vertido debe cumplir las obligaciones siguientes:

a) Comunicar de manera inmediata al ayuntamiento y a la entidad concesionaria del permiso cualquiera avería del proceso productivo o de sus instalaciones de tratamiento que pueda afectar negativamente a la calidad del vertido al sistema, así como cualquier modificación en los procesos que influya en dicha calidad.

b) Comunicar cualquier circunstancia futura que implique una variación de las características cualitativas o cuantitativas del vertido, para los efectos de proceder, de ser el caso, a la revisión del permiso.

c) Adaptar su actividad y sus instalaciones a las medidas y actuaciones que resulten de la aplicación de las normas previstas en el artículo 31 de este reglamento.

Artículo 20. Censos de vertidos al sistema

Se creará un censo informatizado de vertidos según se disponga por la entidad concesionaria de permiso.

Artículo 21. Vertidos no canalizados

1. Se entiende por vertidos no canalizados aquellos que lleguen a la estación depuradora de aguas residuales a través de medios de transporte que no son ni tuberías ni canalizaciones.

2. Para efectuar vertidos a las instalaciones de saneamiento mediante sistemas no canalizados será necesario que, sin perjuicio de los permisos o autorizaciones exigibles de conformidad con la legislación aplicable en materia de residuos, quien produzca el vertido obtenga un permiso especial otorgado por la entidad gestora.

3. Este tipo de vertidos deberán respetar las prohibiciones y limitaciones establecidas en los anexos III y IV de este reglamento.

4. Se exceptúan de las obligaciones del punto anterior los vertidos procedentes de fosas sépticas o de la limpieza del sistema público de saneamiento, en lo referente a los parámetros DQO, DBO, MES, sulfuros, aceites y grasas y las diferentes formas de nitrógeno y fósforo recogidas en el anexo IV de este reglamento.

5. Los vertidos no canalizados solo se podrán realizar en la estación depuradora de aguas residuales una vez obtenidas todas las autorizaciones correspondientes. En todo caso, la incorporación de estos vertidos se pautará de acuerdo con las indicaciones al respecto del personal técnico, con la finalidad de evitar cualquier alteración del proceso de depuración.

6. En ningún caso se podrán añadir estos vertidos no canalizados estación depuradora cuando este próxima al límite o saturada en cuanto a la carga contaminante que se va a tratar.

Artículo 22. Normas de mantenimiento, reposición y explotación de las instalaciones

1. La entidad gestora, velará por el correcto funcionamiento y estado de conservación del sistema público de saneamiento y de depuración.



2. Para estos efectos, la entidad gestora elaborará y ejecutará los planes de mantenimiento de equipos, instalaciones electromecánicas y obra civil y conducciones, de conformidad con lo establecido en el anexo VI de este reglamento.

3. En cuanto a las redes de alcantarillado y de colectores, y sin perjuicio de las acciones que permitan o su correcto funcionamiento, la entidad gestora velará por su adecuado estado de limpieza e identificará las conexiones existentes, los puntos de riesgo de incidencias en el medio y las eventuales roturas, fugas o intrusiones de aguas blancas.

4. En cuanto a la estación depuradora de aguas residuales, la entidad gestora explotará la línea de agua y los lodos, en cumplimiento de la normativa aplicable en materia de aguas, costas, vertidos, residuos y gestión de lodos de depuradora, de manera que se asegure el rendimiento adecuado de la instalación, que no se obstaculice su buen funcionamiento por la acumulación de lodos en la línea de proceso, no se causen afecciones perjudiciales para el contorno y se asegure la evacuación de los lodos de acuerdo con la normativa vigente en la materia.

5. El funcionamiento y la gestión de las estaciones de bombeo en la red de saneamiento deberá adecuarse al diseño de la estación depuradora de aguas residuales tanto en la capacidad de bombeo como en el horario de funcionamiento.

6. En los supuestos de parada forzosa del sistema de depuración de aguas residuales, sea programada o imprevista, la entidad gestora adoptará las medidas necesarias para minimizar sus consecuencias, reducir el tempo de parada, realizar las reparaciones en el periodo de menor incidencia y asegurar el máximo grado de depuración posible.

7. En los supuestos de paradas programadas, la entidad gestora deberá comunicarlas a la Confederación Hidrográfica del Miño - Sil con un mes de antelación, por lo menos, justificando su necesidad e informará de las medidas propuestas para minimizar posibles afecciones al medio receptor.

Artículo 23. Prevención de riesgos laborales

1. En la ejecución de las tareas de explotación, conservación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento y depuración de aguas residuales se dará cumplimiento a lo previsto en la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales, adoptando las medidas de protección individuales y colectivas que resulten necesarias.

2. De conformidad con lo establecido en dicha normativa, la autoridad competente deberá disponer de la evaluación de riesgos laborales del sistema y del correspondiente plan de seguridad.

Capítulo IV. Inspección y control

Artículo 24. Función inspectora

1. La función inspectora corresponde a los ayuntamientos respecto de las instalaciones a su cargo, y puede ejercerla directamente, indirectamente a través de la entidad gestora, o de forma conjunta.

2. Corresponde al organismo de cuenca la alta inspección de todos los sistemas de saneamiento y depuración de aguas residuales en el ámbito territorial del ayuntamiento. En el ejercicio de esa facultad, podrá llevar a cabo cuantos controles, ensayos y análisis considere necesarios.

3. Las funciones inspectoras que corresponden al organismo de cuenca podrán ser encomendadas a las entidades a que se refiere el Decreto 162/2010, do 16 de setembro, por el que se regulan las entidades colaboradoras de la Administración hidráulica de Galicia en materia de control de vertidos y calidad de las aguas. El auxilio de estas entidades en las funciones

de inspección se limitará a las actividades técnicas que no comporten el ejercicio de autoridad.

4. Las funciones de inspección que corresponden competencialmente al organismo de cuenca y al ayuntamiento se coordinarán con objeto de mejorar la eficiencia y el control del sistema de saneamiento.

Artículo 25. Objeto e inicio de la inspección

1. Pueden ser objeto de inspección las actividades o instalaciones cuyos vertidos puedan afectar al sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales.

2. Las inspecciones pueden ser:

a) Por iniciativa del ayuntamiento, entidad gestora (en caso de ser distinta del ayuntamiento) o por orden superior.

b) Inspección inicial del personal inspector del servicio para la concesión o denegación del permiso de vertido.

c) Inspecciones del personal inspector del servicio para la toma de las muestras estipuladas en el permiso de vertido y para comprobar su cumplimiento.

d) En virtud de denuncia.

Artículo 26. Derechos del personal inspector

En el ejercicio de su función, el personal inspector del ayuntamiento o de la entidad gestora, debidamente acreditado, podrá:

a) Acceder a las instalaciones que generan vertidos de aguas residuales. No será necesaria la notificación previa de la inspección cuando se efectúe en horas de actividad industrial.

b) Efectuar notificaciones y realizar requerimientos de información y documentación o de actuaciones concretas para la adecuación y mejora de los vertidos de aguas residuales.

c) Proceder a la toma de muestras o al control del vertido de aguas residuales y, de ser el caso, de aguas de proceso.

d) Proceder al montaje o instalación de los equipos que se precisen para la realización de las medidas, ensayos o comprobaciones necesarias.

e) Llevar a cabo cualquiera otra actuación tendente a descubrir el origen de los vertidos, o su grado de contaminación y a su afección sobre los sistemas de saneamiento y depuración.

Artículo 27. Deberes del personal inspector

El personal inspector está obligado, durante el desarrollo de sus funciones, a:

a) Identificarse como tal y acreditar su condición de personal inspector.

b) Observar el respeto y la consideración debidas a las personas interesadas.

c) Informar a las personas interesadas, cuando así sean requeridas, de sus derechos y deberes en relación con los hechos objeto de la inspección, así como de las normas que deben cumplir los titulares de los vertidos.

d) Obtener toda la información necesaria respecto de los hechos objeto de inspección y de los sus responsables, accediendo, si es necesario, a los registros públicos existentes.

e) Guardar sigilo profesional y secreto respecto de los asuntos que conozca por razón de su cargo y actividad pública.

Artículo 28. Desarrollo de la actividad inspectora

1. Cuando el personal inspector se presente en el lugar donde radiquen las instalaciones que se van a inspeccionar, pondrá en conocimiento de la persona titular el objeto de las actuaciones, después de identificación mediante exhibición del documento que lo acredite para el ejercicio de sus funciones.

2. Las actuaciones inspectoras se realizarán en presencia de la persona titular de la instalación. En caso de personas jurídicas, se considerará a su representante quien legalmente

tenga dicha condición. En caso de ausencia de la persona titular o representante, las actuaciones se llevarán a cabo con cualquier persona presente en la instalación, haciendo constar en el acta o informe posterior su vinculación con ellas. No será obstáculo para la realización de las actuaciones la negativa o imposibilidad de la persona titular o representante, de estar presente durante su práctica, siempre que así se haga constar en las actuaciones que documenten la inspección.

3. La persona interesada está obligada a permitir el acceso del personal inspector a las instalaciones y a la toma de muestras y mediciones, y a suministrar la información que se le requiera en relación con los hechos objeto de la inspección. No será necesaria la comunicación previa de las visitas del personal inspector.

4. En caso de obstaculización de las actividades inspectoras, el personal inspector lo hará constar así. Podrá proceder entonces a la toma de muestras de aguas residuales desde el exterior del recinto de las instalaciones, siempre que sea posible.

Artículo 29. Documentación de las actuaciones inspectoras

1. Las actuaciones inspectoras se documentarán en un acta por duplicado (anexo VII) en la que tanto el personal inspector como la persona interesada podrán hacer constar las observaciones que consideren oportunas.

2. En caso de que la persona compareciente se niegue a firmar el acta o a recibir la muestra contradictoria, el personal inspector lo hará constar así, autorizando el acta con su firma y entregando una copia a la persona interesada, dejando igualmente constancia de si esta se negó a recibirla.

3. Los hechos constatados en las actas tendrán valor probatorio, con los efectos previstos en el artículo 77.5n da Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4. En caso de que el levantamiento o la firma del acta se produzcan sin la presencia de la persona titular o del representante del establecimiento productor del vertido, se le notificará el documento para los efectos de que puedan presentar cuantas alegaciones y pruebas consideren convenientes en el plazo de diez días.

5. Los costes de las inspecciones iniciales para la concesión del permiso de vertido, de las inspecciones periódicas, de las ocasionales y de los informes que resulten, serán costeados íntegramente por el titular de la instalación según los precios indicados en la ordenanza fiscal correspondiente.

Artículo 30. Toma de muestras

La toma de muestras de aguas residuales para la concesión del permiso de vertido y para llevar a cabo las correspondientes inspecciones, deberá seguir el siguiente procedimiento:

1. Punto de toma de muestras. La muestra se tomará de la arqueta de registro existente, después de la comprobación de las coordenadas UTM, o en su defecto, en el último punto accesible de salida de las aguas residuales de las instalaciones de producción o tratamiento, previo a la incorporación a las redes de saneamiento y a cualquier dilución.

2. Preparación de la muestra. Para la obtención de la muestra se tomará en un recipiente una cantidad de efluente suficiente para poder dividirla en tres submuestras en cada uno de los recipientes de material adecuado a las determinaciones analíticas que se prevea realizar. Los recipientes se enjuagarán previamente con el mismo efluente objeto de la muestra.

3. Las muestras así obtenidas se precintarán y se identificarán. Dos quedarán en poder del personal inspector, la primera para efectuar las determinaciones analíticas del análisis inicial y la segunda para la práctica de un eventual análisis dirimente. La tercera se le ofrecerá a la persona interesada, para los efectos de que pueda proceder, si lo considera oportuno, a la práctica del análisis contradictorio. En caso de que la persona interesada se niegue a recibir esta tercera muestra o no pueda hacerse cargo de ella, se le comunicará el lugar en que queda a su disposición.

4. La naturaleza de los envases, sus condiciones de preservación, así como los métodos analíticos de los diferentes parámetros, serán los que figuran en el anexo IX del presente reglamento.

5. El volumen mínimo para realizar la muestra será de dos litros para cada una de las tres muestras referenciadas en el punto tres de este artículo, excepto que justificadamente se pueda utilizar un volumen menor. Este volumen se subdividirá en sendos recipientes de un litro, uno de vidrio y otro de plástico, en función de los parámetros que se van a analizar.

6. Las tomas de muestras se documentarán en un acta por duplicado (anexo VII)

7. Podrá prescindirse de la toma de muestras para determinar sus características contaminantes cuando se trate de vertidos de naturaleza inequívocamente doméstica o ganadera y el personal inspector así lo haga constar expresamente en el acta.

Artículo 31. Práctica de los análisis

1. Para la práctica del análisis inicial y del contradictorio deberá entregarse al laboratorio de que se trate, la muestra correspondiente, debidamente conservada, en el plazo máximo de 72 horas desde la toma de muestras, para los efectos de iniciar el procedimiento de análisis en dicho plazo.

2. Las determinaciones analíticas de la muestra inicial y de la contradictoria se llevarán a cabo en laboratorios que dispongan de acreditación que garantice el cumplimiento de la norma UNE EN ISO 17025. También se podrán llevar a cabo en el Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia.

3. El laboratorio al que se encargue la práctica del análisis inicial deberá entregar los resultados al servicio en el plazo de treinta días naturales desde la recepción de la muestra, y el servicio procederá a comunicarlos a la persona interesada. La comunicación a la persona interesada deberá realizarse en el plazo de diez días desde la recepción de los resultados por el servicio.

4. La hoja de resultados analíticos, tanto en el análisis inicial como en la contradictoria, expresará en todo caso la fecha de recepción de la muestra, de inicio y de fin del análisis, así como los métodos analíticos empleados. De ser el caso, se hará constar igualmente el estado de conservación de la muestra a su llegada al laboratorio.

5. Por su parte, la persona interesada podrá hacer uso del derecho a realizar el análisis contradictorio. En ese caso, comunicará a la entidad gestora los resultados de dicho análisis, si lo considera procedente.

6. La práctica del análisis dirimente, por solicitud de cualquiera de las partes, se llevará a cabo en el laboratorio que designe el servicio entre los indicados en el punto 2. La mencionada entidad le comunicará a la persona interesada con antelación suficiente el lugar, la fecha y la hora donde se llevará a cabo, para los efectos de que pueda estar presente en las operaciones, asistida, si lo juzga oportuno, de personal téc-



nico. En ningún caso se tomará en consideración la petición de análisis dirimientes después de transcurridos dos meses desde la fecha de la toma de muestras, o cuando no se realizase análisis contradictorio.

7. Los gastos generados por la práctica de los análisis inicial y contradictorio corresponden siempre a la persona interesada. Los gastos del análisis dirimente corresponden a la parte que lo solicite. Los precios del análisis serán los definidos en la ordenanza fiscal correspondiente.

8. En cuanto a los parámetros a analizar, se tomarán como referencia las recomendaciones del organismo de cuenca así como los que parecen en el Decreto 141-2012 Reglamento Marco del Servicio Público de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de Galicia (anexo XI)

Capítulo V. Situaciones de emergencia

Artículo 32. Adopción de medidas en situaciones de emergencia

1. Cada persona usuaria deberá tomar las medidas adecuadas para evitar las descargas accidentales de vertidos que puedan ser potencialmente peligrosos para la salud de las personas o la seguridad de las instalaciones que componen el sistema público de saneamiento y depuración, así como para el medio receptor.

2. Cuando por accidente, fallo de funcionamiento o de la explotación de las instalaciones de la persona usuaria se produzca un vertido que esté prohibido y que sea capaz de originar una situación de emergencia y peligro tanto para las personas como para el sistema de saneamiento y depuración, el usuario deberá comunicar urgentemente la circunstancia producida al ayuntamiento y al servicio así como al número de emergencias 112, con el objeto de evitar, o reducir al mínimo, los daños que se puedan causar. La comunicación se efectuará utilizando el medio más rápido.

Artículo 33. Instrumentos de medición. Normas generales

1. Una vez producida la situación de emergencia, la persona usuaria utilizará todos los medios a su alcance para reducir al máximo los efectos de la descarga accidental.

2. La persona usuaria deberá remitir al ayuntamiento y al servicio, en el plazo máximo de 48 horas, un informe detallado del accidente, en el cual, deberán figurar los siguientes datos: identificación de la empresa, caudal y materias vertidas, causa del accidente, hora en que se produjo, medidas correctoras tomadas in situ, hora y forma en que se comunicó el suceso.

Artículo 34 - Valoración de daños

Los costes de las operaciones a que den lugar los accidentes que ocasionen situaciones de emergencia o peligro, así como los de limpieza, remoción, reparación o modificación del sistema de saneamiento y depuración, deberán ser abonados por la persona usuaria causante, con independencia de otras responsabilidades en que pudiera incurrir.

Artículo 35. Accidentes mayores

Cuando las situaciones de emergencia a las que se hace referencia en los artículos anteriores puedan ser cualificadas de accidentes mayores a criterio de la Agencia Gallega de Emergencias y/o Administración competente, además de las normas establecidas en el presente reglamento, serán de aplicación las disposiciones normativas vigentes en Galicia en materia de protección civil y gestión de emergencias.

Capítulo VI. Régimen de infracciones y sanciones

Artículo 36. Principios

1. El ayuntamiento y/o Administración Competente tendrán la capacidad de imponer a los titulares conectados a las redes

de saneamiento las correspondientes sanciones derivadas de las infracciones cometidas por estos.

2. Constituyen infracciones administrativas las acciones u omisiones de los distintos sujetos responsables tipificadas y sancionadas nos siguientes artículos.

3. Las infracciones y sanciones reguladas en este título se entienden sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otra orden en las que puedan incurrir sus autores.

4. En lo no regulado por este título se aplicará lo establecido en la legislación básica del Estado sobre el ejercicio de la potestad sancionadora.

5. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves según se determina en los artículos siguientes.

Artículo 37. Infracciones leves

Se considerarán infracciones leves:

a) El vertido al sistema público de saneamiento y/o depuración de aguas residuales sin contar con la licencia municipal o sin ajustarse a las condiciones señaladas en ella o a las disposiciones de este reglamento.

b) Cuando se localicen acometidas de vertidos que no dispongan de contrato, es decir, realizadas clandestinamente.

c) La construcción o modificación de alcantarillado, acometidas o conexión a la red o instalaciones anexas a la misma o el uso de las mismas, aun siendo de propiedad particular, sin obtener la licencia municipal previa de conexión al alcantarillado, o su uso sin ajustarse a las condiciones señaladas en ella o a las disposiciones de este reglamento.

d) Cuando se detecte la instalación, sin autorización previa, de bombas o cualquier otro elemento que afecte o pueda afectar a la red de alcantarillado y/o que interfiera en el servicio prestado a otros usuarios.

e) El incumplimiento de las condiciones establecidas en el permiso de vertido, siempre que no causen daños al sistema público de saneamiento o depuración o bien cuando estos daños no superen los 3.000 €.

f) Las acciones y omisiones de las que se deriven daños o pérdidas para la integridad o funcionamiento del sistema público de saneamiento o depuración inferiores a 3.000 €.

g) La no ejecución de las arquetas de control descritas en el presente reglamento necesarias para la inspección por parte del ayuntamiento o del servicio.

h) La desobediencia a las órdenes o requerimientos del personal del organismo de cuenca correspondiente al del ayuntamiento en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas, así como la obstaculización de dicho ejercicio.

i) El incumplimiento de los deberes de colaboración.

j) Omitir información al ayuntamiento o al servicio sobre las características de la descarga de vertido o sobre los cambios que afecten a la naturaleza de los mismos.

k) La puesta en funcionamiento de instrumentos o instalaciones no autorizadas, o distintas a las aprobadas para el permiso de vertido, así como el desprecintado o anulación de los que fuesen colocados.

l) El incumplimiento de cualquier prohibición establecida en este reglamento o la omisión de los actos a los que obliga, siempre que no estén considerados como infracciones graves o muy graves.

Artículo 38. Infracciones graves

Se considerarán infracciones graves:

a) La reincidencia en alguna falta leve.

b) El vertido de aguas residuales de naturaleza distinta a la doméstica sin contar con permiso de vertido correspondiente.

c) La realización de vertidos que contengan alguna de las sustancias prohibidas relacionadas en el anexo III.

d) Realizar vertidos superando los límites señalados en el anexo IV.

e) El incumplimiento de las condiciones establecidas en el permiso de vertido siempre que se produzcan daños al sistema público de saneamiento o depuración superiores a 3.000 € y hasta 15.000 €.

f) Las acciones y omisiones de las que se deriven daños o pérdidas para la integridad o el funcionamiento de los sistemas públicos superiores a 3.000 € y hasta 15.000 € ya sean causadas maliciosamente o por negligencia.

g) La evacuación de vertidos sin tratamiento previo cuando estas lo requieran.

h) La ocultación o falseamiento de los datos exigidos en la solicitud o aportados en la declaración responsable que sean determinantes para la concesión del permiso de vertido.

i) La obstrucción a la labor inspectora o la negativa a facilitar la información requerida.

j) Cuando el usuario no permita el acceso al local de origen del vertido de los inspectores debidamente identificados que traten de revisar la instalación. Es necesario hacer constar la negativa mediante testigos o en presencia de un agente de la autoridad.

k) La falta de comunicación de la situación de emergencia y/o infracción de cualquiera de las prescripciones dictadas, como consecuencia de declararse dichas situaciones recogidas en este reglamento.

l) La omisión o demora en la instalación de los tratamientos de depuración exigidos por el ayuntamiento y/o Administración competente, así como la falta de instalación, funcionamiento y mantenimiento de todos los equipos en especial de los dispositivos fijos de aforamiento de caudales, toma de muestras e instrumentos de medición a los que se hace referencia en este reglamento

Artículo 39. Infracciones muy graves

Se considerarán infracciones muy graves:

a) La reincidencia en alguna de las faltas graves.

b) Cualquier conducta indicada en el artículo 41º de la que se deriven daños o pérdidas para los sistemas públicos de saneamiento y/o depuración, superiores a 15.000€.

c) Las infracciones cualificadas como graves en el artículo 41 que, por calidad o cantidad da vertido, deriven en la existencia de un riesgo muy grave para la salud de las personas, los recursos naturales o el medio ambiente.

Artículo 40. Sanciones

1. La imposición de sanciones y la exigencia de responsabilidades conforme a este reglamento se realizará mediante la instrucción del correspondiente expediente sancionador y según los artículos 280.2, 287 y 289 de la Ley 5/1997 de Administración Local de Galicia, y en relación con lo previsto en el artículo 116.3 a) del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio.

2. Las infracciones podrán dar lugar a la imposición de las siguientes sanciones:

a) Multa.

b) Suspensión temporal del permiso de actividad.

c) Suspensión definitiva, total o parcial del permiso de actividad.

3. Las infracciones tipificadas en los artículos 40, 41 y 42 serán sancionadas con las siguientes multas:

a) Infracciones leves: multa de hasta 750 €

b) Infracciones graves: multa entre 750 € y 1.500 €

c) Infracciones muy graves: multa entre 1.500 € y 3.000 €

4. El cálculo del coste de la sanción por incumplimiento de alguno de los parámetros limitados se hará en función de la siguiente fórmula:

Sanción (euros) = (R-L) x P x F x C x Q

Siendo:

R: resultado analítico del parámetro (mg/l)

L: límite del reglamento para ese parámetro (mg/l)

P: precio aprobado en la ordenanza fiscal correspondiente. Se propone un valor de 0.0050 €

F: coeficiente de contaminación para ese parámetro fijado en el anexo XI

C: coeficiente de valoración de la contaminación= 15

Q: coeficiente de penalización por caudal:

- Caudales inferiores a 16 m3/día: sin penalización

- Caudales entre 16 m3/día y 150 m3/día: penalización del 10%

- Caudales superiores a 150 m3/día: penalización del 25%

5. Las sanciones se graduarán en función de la reincidencia del infractor, de su intencionalidad, del beneficio obtenido, de la afección producida al sistema público de saneamiento y/o depuración o la calidad del medio receptor y perjuicio ocasionado de interés general. En todo caso, para la graduación de las sanciones, se tendrá en cuenta el principio de proporcionalidad definido en el artículo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

6. Serán responsables las personas físicas o jurídicas que realicen los actos o incumplan los deberes que constituyan la infracción, y en el caso de establecimientos industriales o comerciales, los titulares de los mismos.

7. Para la graduación de las multas a imponer dentro de los límites mencionados, se tendrán en cuenta los siguientes criterios asegurando la adecuación necesaria entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada:

a) La existencia de intencionalidad o reiteración.

b) La gravedad del hecho constitutivo de la infracción considerando los daños y perjuicios producidos.

c) El riesgo objetivo causado a los bienes o a las personas.

d) La relevancia externa de la conducta infractora.

e) La reincidencia por haber cometido en el plazo de un año más de una infracción de la misma naturaleza, siempre que se haya declarado así por resolución firme.

Artículo 41. Órganos competentes

La potestad sancionadora corresponde al alcalde del Ayuntamiento o autoridad en la que delegue. Así y todo, el ayuntamiento, con independencia de las actuaciones contempladas en este artículo, podrá instar a otros organismos competentes a la incoación de expedientes al amparo de la legislación vigente.

El ayuntamiento podrá suspender provisionalmente la ejecución de las obras e instalaciones que contravengan lo dispuesto en este reglamento, así como impedir, también provisionalmente, el uso indebido de las instalaciones municipales. Esta medida deberá adoptarse mediante requerimiento individual y por escrito, el cual, para mantener su eficacia deberá ser ratificado dentro de los cinco días hábiles siguientes por el alcalde, o la autoridad en quien tuviese delegado.

Contra la referida suspensión provisional y contra la ratificación de la misma, en caso de que fuese adoptada por la autoridad delegada, se podrá interponer recurso de alzada ante el alcalde, independientemente de cualquier otro que fuese procedente.



El ayuntamiento, será competente para la incoación, tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores, en aplicación de sus ordenanzas locales.

El plazo máximo para la tramitación y resolución del procedimiento sancionador será de un año desde la fecha de su iniciación. En el caso de sobrepasarse dicho plazo se producirá la caducidad del procedimiento.

Artículo 42. Procedimiento y medidas cautelares

El procedimiento para la tramitación de los expedientes será el previsto en la vigente normativa general de procedimiento administrativo común.

En el caso de vulneración de las disposiciones del presente reglamento, y con independencia de la imposición de las sanciones procedentes, el ayuntamiento, con la finalidad de suprimir los efectos de la infracción y restaurar la situación de legalidad, podrá adoptar alguna de las siguientes disposiciones:

a) La suspensión de los trabajos de ejecución de las obras de acometida o de instalación de pretratamiento indebidamente realizadas.

b) Requerir al infractor para que en el término que para el efecto se señale introduzca en las obras e instalaciones realizadas las rectificaciones precisas para ajustarlas a las condiciones del permiso o las disposiciones de este reglamento y/o en su caso, proceder a la reposición de las obras e instalaciones indebidamente efectuadas a su estado anterior a la producción de los daños que tuvieran ocasionado.

c) Si el infractor no procediese a reparar el daño causado en el plazo señalado en el expediente sancionador, el ayuntamiento podrá proceder a la imposición de multas coercitivas sucesivas.

d) La imposición al usuario de las medidas técnicas necesarias que garanticen el cumplimiento de las limitaciones consignadas en el permiso de vertido, evitando el efluente anómalo.

e) La introducción de medidas correctoras concretas en la instalación con tal de evitar el incumplimiento de las prescripciones de este reglamento y la redacción, si es el caso, de proyecto correspondiente, dentro del plazo que fije la administración.

f) La clausura o precinto de las instalaciones en caso de que sea posible técnica o económicamente evitar la infracción mediante las oportunas medidas correctoras.

g) La caducidad del permiso de vertido a la red de alcantarillado, en caso de contumacia en el incumplimiento de las condiciones de este reglamento.

h) La reposición de los daños y pérdidas ocasionados a las instalaciones, obras anexas o cualquier otro bien que resultase dañado o perjudicado.

Artículo 43. Prescripción

1. Las infracciones reguladas en este título prescribirán en los plazos siguientes:

a) Un año en el caso de infracciones leves.

b) Tres años en el caso de infracciones graves.

c) Cinco años en el caso de infracciones muy graves.

El plazo se contará desde la comisión del hecho o desde la detección del daño si este no fuera inmediato.

2. Las sanciones a las que se refiere este título prescribirán en los plazos siguientes:

a) Las sanciones impuestas por infracciones leves prescribirán al año.

b) Las sanciones impuestas por infracciones graves prescribirán a los dos años.

c) Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años.

El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente al que sea firme la resolución en vía administrativa por la que se impone la sanción.

Artículo 44. Valoración de daños

1. La valoración de los daños a las obras hidráulicas para los efectos de la aplicación del régimen sancionador al que se refiere el presente capítulo será realizada por el ayuntamiento, y se determinará en función de los gastos de explotación y, de ser el caso, de reposición de aquellas.

2. Los daños a las obras hidráulicas que conforman el sistema de saneamiento y depuración se calcularán en euros/día, como resultado de la ponderación del coste diario de explotación de las instalaciones públicas afectadas en relación con el caudal y carga contaminante del vertido de que se trate.

3. El ayuntamiento determinará, de acuerdo con los presupuestos aprobados para el efecto y las correspondientes certificaciones, los gastos de explotación repercutibles al responsable del vertido de que se trate.

4. La valoración de daños que servirá de base para la cualificación de la infracción, para la cuantificación de la sanción y, de ser el caso, de la indemnización que deba imponerse, resultará del cálculo a que se refiere el punto segundo multiplicado por el número de días que se considere que el vertido se mantuvo en situación irregular.

5. Para los efectos de lo dispuesto en el punto anterior, se computarán los gastos correspondientes a todo el período en que la instalación pública de saneamiento o de depuración de aguas residuales quedase afectada por el vertido irregular, mismo si este fue de carácter aislado. En cualquier caso, se considerará que el vertido irregular se mantuvo durante, cuando menos, un día.

6. La valoración de daños deberá notificarse al presunto/a infractor/a simultáneamente con el pliego de cargos que se dicte en el correspondiente expediente sancionador.

Disposición transitoria. Plazo para acreditar la existencia de documento identificativo del cliente

A partir de la entrada en vigor del presente reglamento, la entidad gestora durante el plazo de cinco años, podrá realizar los correspondientes requerimientos a los clientes que cuenten con autorización de vertido con anterioridad a la vigencia del presente reglamento, con el fin de que acrediten que se encuentran en posesión del correspondiente documento identificativo, que cumplen con los requisitos legales que permiten emitir las correspondientes facturas por el suministro. Así mismo, se verificarán las instalaciones de acometida por parte del servicio para corroborar que se adaptan a lo indicado en el presente reglamento y en el caso de no ser así deberá instarse al cliente a realizar las obras necesarias para su adecuación.

Una vez efectuado el anterior requerimiento, si en el plazo de 30 días siguientes a este, no se recibió por parte de la entidad gestora la comunicación del documento identificativo podrá realizarse la suspensión y la revocación del permiso. Este mismo hecho de suspensión y revocación podrá darse en el caso de que no se realizasen las obras de adecuación de la acometida al presente reglamento.

Sin en el plazo de cinco años no se pudo regularizar la situación de la totalidad de los clientes, la presente disposición transitoria se podrá prorrogar por iguales plazos de 5 años, hasta la completa acreditación por parte de todos los clientes de los documentos identificativos y revisión de que se cumplen con los preceptos indicados en el presente reglamento.

Disposición final

El presente reglamento, una vez aprobado definitivamente entrará en vigor a partir de la fecha de la publicación íntegra de su texto en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.

(Ver anexos pág. 37-47)

Anexo I

Normas de ejecución de acometidas y ampliación de las redes de alcantarillado y pluviales


1. La acometida a la red de alcantarillado y de pluviales se realizará con tubo de policloruro de vinilo (PVC) color naranja, clase SN4, según las normas EN 1401, con certificado AENOR o acreditado por ENAC y con un diámetro suficiente (mínimo 160 mm). En función del tráfico y del recubrimiento, se podrá exigir clase SN8.
2. Las ampliaciones de la red de alcantarillado y de pluviales se realizará con tubo de policloruro de vinilo (PVC) color naranja, SN-4 según la norma EN 1401, de 315 mm de diámetro exterior para las redes de alcantarillado y de 400 mm para las redes de pluviales, como mínimo. En función del tráfico y del recubrimiento se podrá exigir clase SN8.
3. Las acometidas a las redes municipales de alcantarillado y aguas pluviales, se harán por separado en todos los casos independientemente de que exista red de alcantarillado y red de pluviales. Las acometidas a la nueva red municipal, se conectarán a la misma en un pozo de registro obligatoriamente en caso de acometidas de edificaciones, acometidas de viviendas unifamiliares de longitud superior a 10 m y también cuando los materiales de la red existente no permitan otro sistema. En el resto de los casos, podría realizarse directamente al tubo mediante un sistema homologado de “injerto click”.
4. Las acometidas y ampliaciones de la red municipal de alcantarillado y de pluviales, se realizarán sin codos. En el caso de que sea necesario hacer algún quiebro, este se realizará con arquetas para las acometidas, y con pozos para las ampliaciones de la red.
5. Para las acometidas de alcantarillado y de pluviales se construirá una arqueta de registro de 40 x 40 próxima a las salidas del alcantarillado de fecales y pluviales para la limpieza de la acometida en su trayecto por la calle.
6. En las ampliaciones de la red de alcantarillado y de pluviales, cada 30 m, se dispondrán los preceptivos pozos de registro circulares concéntricos realizados en fábrica de hormigón en masa HM-20/B/25/I de diámetro mínimo 80 y cono de reducción a 60, con solera, enfoscado interior y juntas tomadas con mortero 1:3, bruñido, paredes y solera de hormigón en masa HM-20 de 20 cm de espesor.
- Las tapas de los pozos serán de fundición dúctil de la clase D-400 para calzada o C-250 para aceras, circulares de diámetro de abertura 600 mm con cerco de hierro fundido (tipo Rexel de Saint Gobain o similar) con certificado AENOR o acreditación ENAC.
- Así mismo, en el extremo de la nueva red, se dejará un pozo de registro de similares características a los anteriores para la conexión con la red existente.
7. Cuando el nivel de desagüe particular no permita la conducción a la red alcantarillado por gravedad, la elevación deberá ser realizada por el propietario de la finca. En ningún caso podrá exigirse a la Administración local gestora responsabilidades por el hecho de que a través del desagüe pueda penetrar en una finca particular aguas procedentes del alcantarillado público.
8. Siempre que sea posible se respetará una distancia mínima con el resto de servicios de 30 cm, tanto en intersecciones como en canalizaciones que discurran en paralelo.
9. La apertura de zanjas se practicará a un mínimo de 1m de profundidad, o en su caso, a la profundidad requerida por el servicio.
10. La apertura de zanjas en pavimentos irá precedida de un precorte de los mismos.
11. El relleno de las zanjas se efectuará en camas de 30 cm de espesor, compactadas al 95% con material seleccionado procedente o no, de la propia excavación.
12. La reposición de pavimento de las aceras se realizará en todo el ancho de la misma, y en la longitud que quede afectada por las obras.
13. Dicha reposición constará de una base de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, una capa de mortero de cemento de 3 cm y baldosa de color y dimensiones iguales al existente, manteniendo siempre la calidad “terrazo”.
14. La reposición del pavimento de la calzada se ejecutará con una base de hormigón HM-20 de 30 cm de espesor, con mallazo 15x15/8 en acceso a garajes y una capa de rodadura de 8 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente, tipo D-20 después del riego de imprimación con 0,6 kg/m² de ECR-1.
15. Tanto en las reposiciones de calzada como de aceras, los pozos de registro, arquetas, bordes, alcantarillado y demás elementos existentes en las mismas, se repondrán y elevarán a la cota de la rasante al sustituirse por otros de las mismas características.
16. Se tomarán las medidas necesarias de precaución y señalización en la ejecución de las obras, responsabilizándose de posibles daños a terceros, tanto durante la ejecución como después de ella. Así mismo, se deberá estar en posesión de los pertinentes permisos de obra, en caso de ser necesarios.
17. No podrá interrumpirse el tráfico por la calle, y en el supuesto de que la zanja tuviese que permanecer abierta durante la noche o en momentos en los que no se trabaje se dispondrá de las señales necesarias para evitar cualquier riesgo de accidente.
18. En las obras en las que se tenga que desviar a los peatones total o parcialmente fuera de las aceras, se acondicionará un paso debidamente protegido por vallas en toda su longitud y paralelo a las mismas.
19. La empresa comunicará por escrito al servicio con quince días de antelación a la fecha de comienzo de las obras. Así mismo, el servicio podrá controlar e inspeccionar en todo momento el desarrollo de las obras, así como establecer nuevas condiciones si lo considerasen oportuno.



ANEXO II

Esquema instalación interior. Pozos y arquetas.

ANEXO II ESQUEMA DE INSTALACION INTERIOR

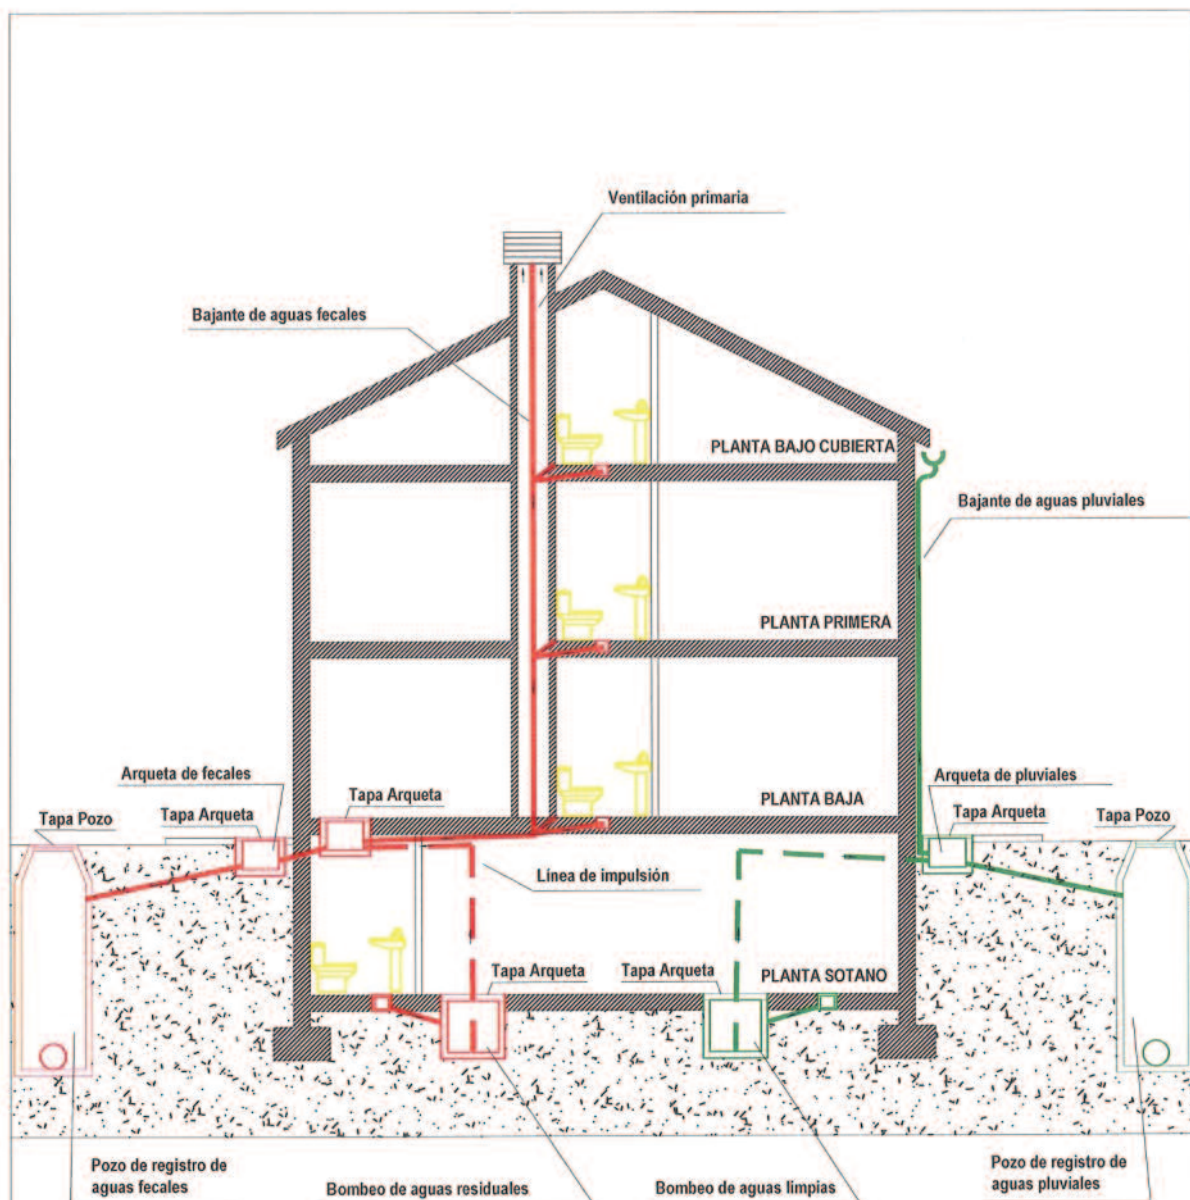**NOTA:**

SI LA TAPA DE LA ARQUETA INTERIOR DE LA EDIFICACION DE LA PLANTA BAJA DA COTA CON LA TAPA DEL POZO DE REGISTRO, SE SACAN LAS AGUAS POR GRAVEDAD.

SI LA TAPA DE LA ARQUETA INTERIOR DE LA EDIFICACION DE LA PLANTA SOTANO DA COTA CON LA TAPA DEL POZO DE REGISTRO, SE SACAN LAS AGUAS POR GRAVEDAD. EN CASO DE QUE NO DE COTA SE TIENE QUE BOMBEAR, SEGUN SE REFLEJA EN EL PRESENTE ESQUEMA.

Anexo III

Vertidos prohibidos.

- a) Materias sólidas o viscosas en cantidades o tamaños tales que, por si solas o por integración con otras, produzcan obstrucciones o sedimentos que impidan el correcto funcionamiento del sistema o dificulten los trabajos de su conservación o mantenimiento.
- b) Disolventes o líquidos orgánicos inmiscibles en agua, combustibles o inflamables.
- c) Aceites y grasas flotantes sólidas o semisólidas.
- d) Sustancias sólidas potencialmente peligrosas.
- e) Gases o vapores combustibles o inflamables, explosivos o tóxicos o procedentes de motores de explosión.
- f) Materias que, por razón de su naturaleza, propiedades o cantidades, por si mismas o por integración con otras, puedan originar:
1. Cualquier tipo de molestia pública.
 2. La formación de mezclas inflamables o explosivas con el aire
 3. La creación de atmósferas molestas, insalubres, tóxicas o peligrosas que impidan o dificulten el trabajo del personal encargado de la inspección, limpieza, mantenimiento o funcionamiento del sistema.
 4. La coloración de las aguas residuales de tal manera que no se pueda eliminar con ninguno de los procesos de tratamientos usuales en las estaciones depuradoras.
- g) Materias que, por si mismas o a consecuencia de procesos o reacciones que tengan lugar dentro de la red, tengan o adquieran cualquier propiedad corrosiva capaz de dañar o deteriorar los materiales del sistema o perjudicar al personal encargado de su limpieza y conservación.
- h) Residuos de naturaleza radioactiva.
- i) Residuos industriales o comerciales que, por sus concentraciones o características tóxicas o peligrosas requieran un tratamiento específico o un control periódico de sus efectos nocivos potenciales.
- j) Los vertidos que por si mismos o a consecuencia de transformaciones químicas o biológicas que se puedan producir en la red de saneamiento del lugar a concentraciones de gases nocivos en la atmósfera de la red de alcantarillado superiores a los siguientes límites:
- Dióxido de carbono: 15000 ppm.
 - Dióxido de azufre: 5 ppm.
 - Monóxido de carbono: 25 ppm.
 - Cloro: 1 ppm.
 - Ácido sulfhídrico: 10 ppm.
 - Ácido cianhídrico: 4,5 ppm.
- k) Residuos sanitarios definidos en la vigente normativa en esta materia.
- l) Residuos sólidos o semisólidos generados por sistemas de saneamiento y depuración
- m) Residuos de origen pecuario.

Anexo IV

Vertidos limitados

Parámetros	Valor límite	Unidades
Ph	5,5-9	--
1,2-dicloroetano	0,40	mg/l
Aceites y grasas	100	mg/l
Aldehídos	2	mg/l
Aluminio	10	mg/l
Amoníaco	30	mg/l
AOX ⁽¹⁾	2	mg/l
Arsénico	1	mg/l
Bario	10	mg/l
Boro	3	mg/l
BTEX ⁽²⁾	5	mg/l
Cadmio	0,10	mg/l
Plomo	1	mg/l
Cianhídrico	10	cc/m ³ de aire



Parámetros	Valor límite	Unidades
Cianuro	0,50	mg/l
Cianuro disuelto	1	mg/l
Cloro	1	cc/m3 de aire
Cloruros	2.000	mg/l
Cobre	3,00	mg/l
Conductividad eléctrica (25° C)	5.000,00	µS/cm
Color	Inapreciable en dilución 1/30	
Cromo hexavalente	0,5	mg/l
Cromo total	2	mg/l
DBO ₅	500	mg/l
DQO	1.000	mg/l
Dióxido de azufre	15	mg/l
Estaño	3	mg/l
Fenoles totales	1	mg/l
Hierro	10	mg/l
Fluoruros	10	mg/l
Fosfatos	60	mg/l
Fósforo total	40	mg/l
Hidrocarburos	15	mg/l
Hidrocarburos aromáticos policíclicos	0,20	mg/l
Manganeso	5	mg/l
Materias inhibidoras	20	equitox
Mercurio	0,01	mg/l
Níquel	2	mg/l
Nitratos	50	mg/l
Nitrógeno amoniacal	30	mg/l
Nitrógeno total Kjeldahl	40	mg/l
Nonilfenol	1	mg/l
Percloroetileno	0,40	mg/l
Pesticidas	0,10	mg/l
Plaguicidas totales	0,10	mg/l
Selenio	0,50	mg/l
Sólidos en suspensión	500	mg/l
Sulfatos	400	mg/l
Sulfhídrico	20	cc/m3 de aire
Sulfuros disueltos	0,30	mg/l
Sulfuros totales	1	mg/l
Temperatura	30	°C
Tensioactivos aniónicos ⁽³⁾	6	mg/l LSS
Triacinas totales	0,30	mg/l
Tributilestaño	0,10	mg/l
Triclorobenceno	0,20	mg/l
Zinc	2	mg/l

(1) Podrán observarse valores superiores de AOX en aquellos casos en los que se cumplan los valores de organoclorados individualizados de este anexo IV.

(2) Suma de benceno, tolueno, etilbenceno y xileno.

(3) Sustancias activas con el azul metileno expresadas como lauril sulfato sódico (LSS).

Anexo V

Documentación necesaria para la obtención del permiso de vertido

1. *Modelo de solicitud*
2. *Materias primas y auxiliares o productos semielaborados, caudales y usos.*
3. *Memoria explicativa del proceso industrial con diagramas de flujo.*
4. *Descripción de los procesos y operaciones causantes de los vertidos, régimen y características de los vertidos resultantes (previos al pretratamiento).*
5. *Sistemas y unidades de tratamiento: descripción del sistema de tratamiento existente con cálculos hidráulicos de dimensionamientos (volúmenes, tiempos de retención); descripción detallada de equipamientos instalados, potencias de bombeo, materiales de construcción, medidas de seguridad para evitar vertidos accidentales, instrumentos de control propuestos, propuesta de seguimiento y control de calidad del efluente, producción y destino de residuos. Conductos y tramo de red de saneamiento donde conecta o pretende conectar en coordenadas UTM.*
6. *Memoria técnica de las instalaciones de tratamiento (si existen o se requieren).*
7. *Vertidos finales al saneamiento para cada conducto de evacuación, descripción del régimen de vertido, volumen y caudal, épocas y horarios de vertido. Composición final del vertido: análisis de cada punto de vertido.*
8. *Dispositivos de seguridad adoptados para prevenir accidentes en los elementos de almacenamiento de materias primas o productos líquidos elaborados susceptibles de ser vertidos a la red de saneamiento.*
9. *Enumeración de los residuos generados tanto en los procesos de producción como en el pretratamiento de vertido. Se presentará la documentación que acredite la correcta gestión de los mismo.*
10. *Planos de situación, planos de la red interior y del pretratamiento. Planos de detalle de las conexiones, pozos y arquetas y de los dispositivos de seguridad.*

Anexo VI

Plan de Conservación y Mantenimiento de los Sistemas de Saneamiento de Aguas Residuales

1. *Definiciones*
 - 1.1.** *Mantenimiento correctivo: o que se realiza a un elemento del sistema de saneamiento como consecuencia de una avería, rotura o una disminución de la calidad del servicio por debajo de los límites predeterminados. Suele tratarse de un mantenimiento no programado, aunque en ocasiones es planificable.*
 - 1.2.** *Mantenimiento preventivo: el que se realiza a un elemento del sistema de saneamiento como consecuencia de determinados criterios prefijados (número de horas de funcionamiento, periodos de tiempo, grado de suciedad etc.) con el objetivo de evitar averías, roturas o disminuciones en su rendimiento que puedan afectar al buen funcionamiento del sistema de saneamiento. Siempre es un mantenimiento programado.*
 - 1.3.** *Mantenimiento normativo: es la parte del mantenimiento preventivo que viene establecido por la legislación sectorial, y que incluye tanto equipos como instalaciones (extintores, calderines, instalación eléctrica de baja tensión, etc.).*
 - 1.4.** *Mantenimiento preventivo para época estival: es el mantenimiento que prepara los sistemas de saneamiento para los impactos estivales, considerando época estival la comprendida entre junio y septiembre.*
 - 1.5.** *Conservación: es el mantenimiento específico de la obra civil, edificios, colectores y otros elementos del sistema de saneamiento.*
2. *Documentos necesarios para la gestión y control de la explotación de los sistemas de saneamiento. La documentación que necesariamente debe llevar actualizada es la siguiente:*
 - 2.1.** *Proyecto de las instalaciones de depuración, planos de las redes de saneamiento y sus elementos y planos de situación de los puntos de vertido.*
 - 2.2.** *Recopilación de la documentación relativa a la legalización de las instalaciones o elementos que forman parte del sistema de saneamiento; la entidad gestora debe proceder a la legalización de cuantas estén pendientes de esos, incluyendo en el plan de reposiciones, mejoras y nuevas inversiones las actuaciones necesarias para dicha legalización.*
 - 2.3.** *Inventarios de las instalaciones y equipos que forman parte del sistema de saneamiento (bombeos, tanques de retención, aliviadores etc.), con copia disponible en las instalaciones de la entidad gestora del sistema.*
 - 2.3.1.** *El inventario de equipos debe incluir: descripción, tipo, marca, modelo, número de serie, año de instalación, coste, potencia y cualquier otra característica que se considere de interés.*
 - 2.3.2.** *La entidad gestora clasificará equipos e instalaciones incluidos en el inventario en una de las categorías siguientes:*
 - 2.3.2.1. Críticos:** *aquellos cuya avería puede suponer un colapso del sistema de saneamiento provocando un deterioro importante de la calidad del efluente hacia el medio receptor, o bien un coste elevado en su reparación (transformadores, centrifugas, motores de cogeneración, sopladores, bombas etc.). También se incluyen instalaciones o equipos con componentes cuyo plazo de entrega sea muy largo, o cuya avería pueda ser peligrosa para la seguridad de las personas o instalaciones (detectores de gases, pararrayos y, en general, cualquier equipo relacionado con la seguridad).*

2.3.2.2. Generales: el resto de equipos e instalaciones no incluidos en el apartado anterior.

2.4. Programa de mantenimiento preventivo, incluyendo operaciones y frecuencia de dicho mantenimiento para los diferentes equipos e instalaciones. Incluirá fichas de seguimiento del mantenimiento por cada equipo.

2.5. Programa de inspección de la red de colectores, con identificación de los puntos más importantes y la frecuencia de inspección, que incluirá el registro de las inspecciones realizadas. Si el sistema incluye emisarios submarinos, en el programa se añadirá, cuanto menos, una inspección anual.

2.6. En el caso de estaciones de tratamiento:

- Registro de analíticas y caudales de entrada.
- Registros de consumos de reactivos.

El inventario y los programas de mantenimiento y conservación se realizarán en soporte informático y deben facilitarse a Aguas de Galicia, con un registro de las operaciones de mantenimiento correctivo, preventivo, estacional y normativo que se lleven a cabo.

Anexo VII

Acta de inspección				Acta nº		
Identificación de la empresa inspeccionada						
Fecha		Empresa				
CIF		Dirección				
Población		CP		Ref. Censo vertidos		
En presencia de						
Con DNI		Cargo				
Identificación del personal inspector						
Entidad gestora		Concesionaria				
Nombre y Apellidos						
Cargo						
Datos generales						
Consumo de agua	Red (sí/no)		M ³ (año/mes/día)		Estimado/medido	
	Pozo (sí/no)		M ³ (año/mes/día)		Estimado/medido	
	Otros		M ³ (año/mes/día)		Estimado/medido	
Caudal vertido	M ³ (año/mes/día)		Estimado/medido-equipos			
Sist. Depuración sí/no		Descripción				
Permiso de vertido sí/no		Fecha y nº				
Arqueta de vertido sí/no		Situación				
Muestras						
Toma de muestras sí/no		Acta tm nº				
Punto tm		Punto vertido ¹				

El inspector levanta acta por duplicado a las horas entregando una
Copia al responsable de la empresa en, a De De

El representante de la empresa Firma, DNI y sello	El inspector Firma y DNI
--	-----------------------------

*1-Punto de vertido: red de saneamiento y EDAR de destino*

<i>Anexo nº</i>	<i>Acta nº</i>
-----------------------	----------------------

<i>Observaciones por parte de la inspección</i>

<i>Observaciones por parte de la empresa inspeccionada</i>
--

<i>El representante de la empresa</i> <i>Firma, DNI y sello</i>	<i>El Inspector</i> <i>Fecha y DNI</i>
--	---

<i>Empresa</i>
<i>Sello, firma, nombre y DNI</i>

Anexo IX

Condiciones de preservación de muestras y métodos analíticos

Parámetro a analizar	Tipo de envase ⁽¹⁻²⁾	Técnica de conservación ⁽³⁾	Método analítico ⁽⁴⁾
Temperatura		Para realizar in situ	Termometría.
PH	Indiferente	-	Potenciometría.
Conductividad	Indiferente	Refrigeración	Conductimetría.
Sales solubles	Indiferente	Refrigeración	Conductimetría. Gravimetría.
Materias en suspensión (MES)	Indiferente	Refrigeración	Filtración en discos de fibra de vidrio (norma UNE o similar).
Demanda química de oxígeno (DQO)	Indiferente (vidrio en el caso de valores bajos)	Acidificación hasta pH<2 con H ₂ SO ₄ y refrigeración	Método del dicromato potásico. Norma UNE 77-004-89 o similar.
Demanda bioquímica de oxígeno (DBO ₅)	Indiferente (vidrio en el caso de valores bajos)	Refrigeración	Método manométrico. Método de diluciones.
Aceites y grasas y/o hidrocarburos totales	Vidrio	Acidificación hasta pH<2 con H ₂ SO ₄ o HCl	Gravimetría. Espectrofotometría infrarroja (IR). Cromatografía de gases (CG).
Materias inhibidoras (toxicidad)	Vidrio	Refrigerar o congelar en función del tiempo de almacenamiento previo al análisis	Inhibición de luminiscencia de vidrio Fischer (norma UNE-EN-ISO 11348-3).
Resto de parámetros (N-NH ₄ , NTK, N-NO ₃ , SO ₄ ⁻³ etc.) excepto los descritos a continuación	Indiferente	Refrigeración	Espectrofotometría UV-Visible. Cromatografía iónica (CI). Potenciometría etc.
Cianuro	Indiferente	Adición de NaOH hasta pH>12, refrigeración en la oscuridad	Espectrofotometría UV-Visible o potenciometría previa destilación.
Fósforo total	Vidrio	Refrigeración	UV-Visible previa digestión. ICP-Masas.
Cloruros	Indiferente	-	Volumetría. Potenciometría. Cromatografía iónica (CI).
Fluoruros	Plástico	-	Potenciometría UV-Visible. Cromatografía iónica.
Metales pesados (excepto mercurio y cromo VI)	Plástico o vidrio lavado con HNO ₃	Acidificación hasta pH<2 con HNO ₃	Absorción atómica, ICP-Masas. ICP-Óptica (OES).
Mercurio	Plástico o vidrio lavado con HNO ₃	Acidificación hasta pH<2 con HNO ₃ y refrigeración a 4°C	Absorción atómica por vapor frío. ICP-Masas.
Cromo VI	Indiferente	Refrigeración	UV-Visible.
Sulfuros	Plástico o vidrio	Refrigeración y adición de 4 gotas de acetato de Zn 2N/100 ml de muestras y NaOH hasta pH>9	Espectrofotometría UV-Visible. Cromatografía iónica.
Fenoles totales	Indiferente	Refrigerar y acidificar hasta pH<2 con H ₂ SO ₄	Espectrofotometría UV-Visible. Cromatografía de gases. HPLC.

1. De acuerdo con las condiciones de conservación establecidas en el Standard Methods for the examination of water and wastewater. 20th Edition.

2. De acuerdo con las condiciones de conservación establecidas en el Standard Methods for the examination of water and wastewater. 20th Edition.

3. Los volúmenes tomados para cada parámetro dependerán de la concentración del contaminante a determinar y de la técnica analítica asociada. En todo caso, el laboratorio encargado de la determinación analítica fijará el volumen necesario de muestra en función de sus procedimientos de trabajo.

4. Los métodos analíticos a seguir para la determinación de cada uno de los parámetros estarán basados en normas UNE-EN, EN, UNE o en metodología aceptada internacionalmente

Cálculo del coste de sanción por incumplimiento de alguno de los parámetros limitados

Coeficiente de contaminación para parámetros limitados

Parámetro	Valor límite	Factor contaminación
pH	5,5-9	0,50 (por cad 0,1 un. pH desviación)
1,2-dicloroetano	0,40 mg/l	12,5
Aceites y grasas	100 mg/l	10
Aldehídos	2 mg/l	1,25
Aluminio	10 mg/l	1
Amoníaco	30 mg/l	1
AOX	2 mg/l	1,25
Arsénico	1 mg/l	12,50
Bario	10 mg/l	1,25
Boro	3 mg/l	1,25
BTEX	5 mg/l	12,50
Cadmio	0,10 mg/l	12,50
Plomo	1 mg/l	12,50
Cianhídrico	10 cc/m3 de ar	1
Cianuro	0,50 mg/l	12,50
Cianuro disuelto	1 mg/l	12,50
Cloro	1 cc/m3 de ar	12,50
Cloruros	2.000 mg/l	0,50
Cobre	3 mg/l	12,50
Conductividad	5.000 μ S/cm	0,20
Cromo hexavalente	0,5 mg/l	12,50
Cromo total	2 mg/l	12,50
DBO ₅	500 mg/l	0,50
DQO	1.000 mg/l	0,50
Dióxido de azufre	15 mg/l	1
Estaño	3 mg/l	1,25
Fenoles totales	1 mg/l	1,25
Hierro	10 mg/l	1,25
Fluoruros	10 mg/l	1

Parámetro	Valor límite	Factor contaminación
Fosfatos	60 mg/l	1
Fósforo total	40 mg/l	1
Hidrocarburos	15 mg/l	1
Hidrocarburos arom. policíclicos	0,20 mg/l	12,50
Manganeso	5 mg/l	1,25
Materias inhibidoras	20 equitox	1
Mercurio	0,01 mg/l	12,50
Níquel	2 mg/l	1,25
Nitratos	50 mg/l	1
Nitrógeno amoniacal	30 mg/l	1
Nitrógeno total Kjeldahl	40 mg/l	1
Nonifenol	1 mg/l	12,50
Percloroetileno	0,40 mg/l	12,50
Pesticidas	0,10 mg/l	12,50
Plaguicidas totales	0,10 mg/l	12,50
Selenio	0,50 mg/l	12,50
Sólidos en suspensión	500 mg/l	0,50
Sulfatos	400 mg/l	0,10
Sulfhídrico	20 cc/m3 de ar	12,50
Sulfuros disueltos	0,30 mg/l	12,50
Sulfuros totales	1 mg/l	12,50
Temperatura	30 °C	1
Tensioactivos aniónicos	6 mg/l LSS	1,25
Triacinas totais	0,30 mg/l	12,50
Tributilestaño	0,10 mg/l	12,50
Triclorobenceno	0,20 mg/l	12,50
Zinc	2 mg/l	1,25

Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Vilamartín de Valdeorras. El alcalde.

Fdo.: Enrique Álvarez Barreiro.

Firmado digitalmente al margen.

